


Uziom fundamentowy


- A - fundament murowany lub betonowy
B - fundament z betonu zbrojonego

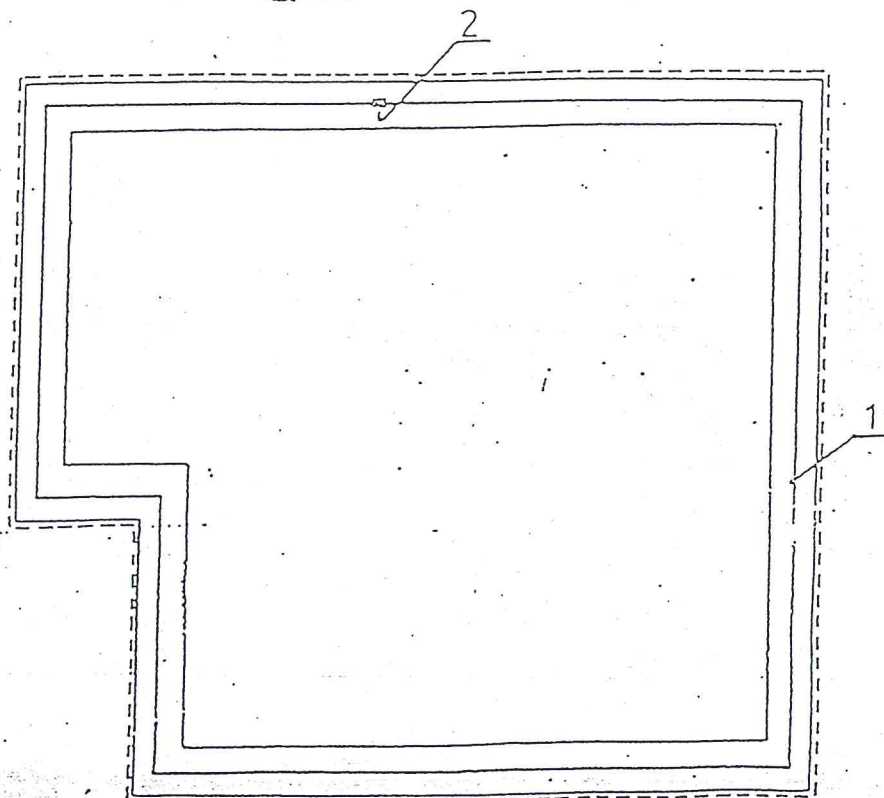

Uziom fundamentowy budynku

- 1 - uziom
2 - przewód przyłączeniowy

- 1 - wspornik dystansowy podtrzymujący uziom przed wylaniem betonu
2 - uziom poziomy z taśmy stalowej (bednarka)
3 - warstwa chudego betonu o grubości 10 cm
4 - przewód przyłączeniowy
5 - izolacja przeciwwilgociowa budynku

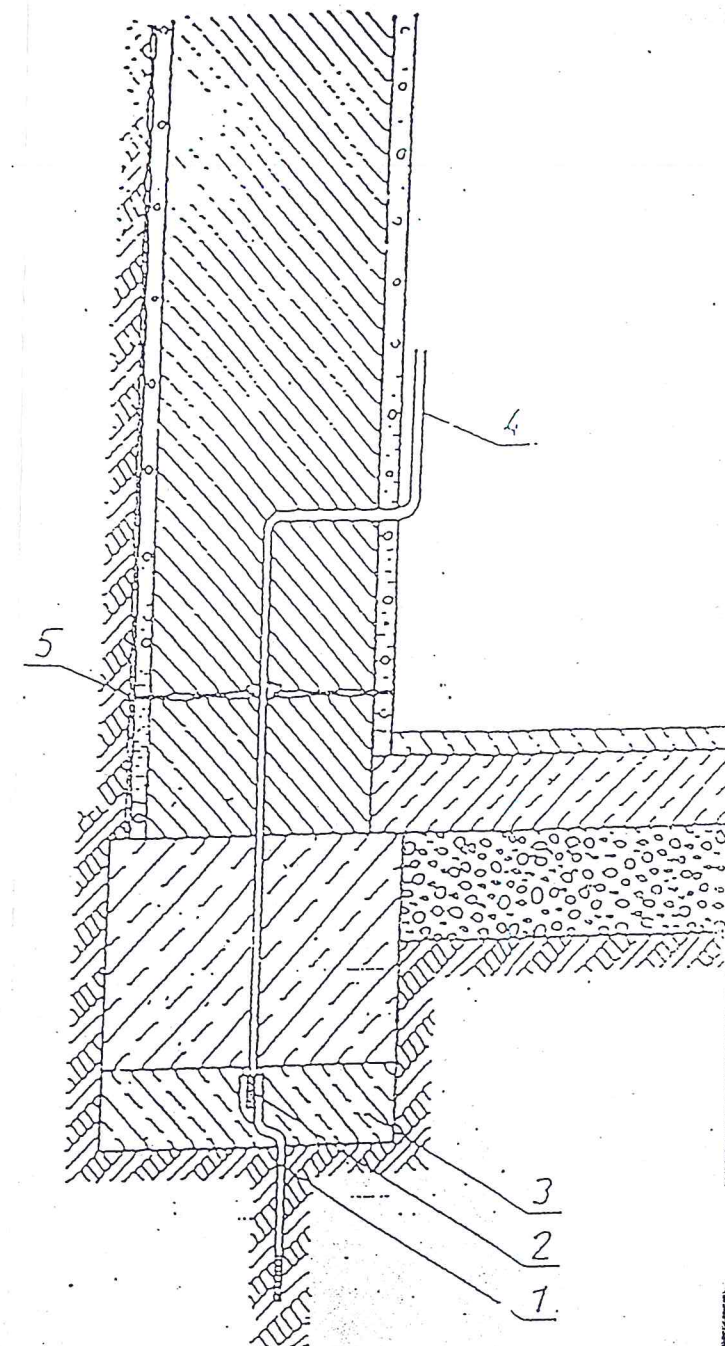

Uziom fundamentowy pod fundamentem betonowym

OBIEKT	Budowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej Płonno dz. nr 68 obr. Płonno gm. Barlinek				
INWESTOR	Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 Barlinek				
NAZWA RYSUNKU	Uziom fundamentowy budynku				
PROJEKTANT	inż. Grzegorz Józefowicz	Upr. 10/94/Gw			
SPRAWDZAJĄCY	mgr. inż. Rafał Frieske	Upr. LBS/0010/POOE/06		Skala :	Data: 02.14
					Nr.rys 5