

L.dz.: 106/2016

Barlinek dn., 07.09.2016 r.

FAWAL
ul. Kobylogórska 16A
66-400 Gorzów Wlkp.

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I

DESZCZOWEJ DLA ZADANIA:

„Droga na terenie strefy ekonomicznej w miejscowości Barlinek na działkach nr 148, 141/5, 141/4,
147, 140/1, 123/1, 123/13, 123/3, 123/11 obręb 1 Barlinek”

I. Sieć wodociągowa:

1. **Miejsce włączenia:** istniejąca sieć wodociągowa Ø 90 mm usytuowana na dz. nr 140/1, miejsce włączenia zaznaczono kolorem niebieskim na rys. nr 1 jako PW1
2. **Sposób podłączenia:** poprzez przedłużenie istniejącej sieci wodociągowej
3. **Trasa rurociągu:** rurociąg wykonąć z rur PE HD nie mniejszej niż Ø 90 mm od miejsca włączenia do końca projektowanej drogi 4KD-D
4. **Hydranty ppoż.:** liczbę hydrantów ppoż. o średnicy Ø 80 mm zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi dobraćze projektant.

II. Sieć kanalizacji sanitarnej:

1. **Miejsce włączenia:** istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej ks200 poprzez studnię o rzędnych T-90,00 i K-88,20 oznaczona jako S1 na rys. nr 1 kolorem pomarańczowym
2. **Trasa sieci:** zaprojektować odcinek rurociągu o średnicy 200 mm z rur PVC od miejsca włączenia do końca projektowanej drogi 4KD-D.
3. **Zaprojektować studnie betonowe z kłętami przelotowymi z 4 kierunkach, wazy jezdne D400**
4. **Średnice spadki i zagłębienia zgodnie z WTWIO oraz obowiązującymi przepisami.**

III. Sieć kanalizacji deszczowej:

1. **Miejsce włączenia:** istniejąca sieć kanalizacji deszczowej kd300 poprzez studnię o rzędnych T-89,91 i K-88,03 oznaczona jako D1 na rys. nr 1 kolorem zielonym
2. **Trasa sieci:** zaprojektować odcinek rurociągu o średnicy 300 mm z rur PVC od miejsca włączenia do końca projektowanej drogi 4KD-D
3. **Zaprojektować studnie betonowe z kłętami przelotowymi z 4 kierunkach, wazy jezdne D400**
4. **Średnice spadki i zagłębienia zgodnie z WTWIO oraz obowiązującymi przepisami.**

IV. Uwagi ogólne:

1. Wszystkie projektowane rurociągi wynieść poza projektowaną jezdnię, zachowując je w pasie drogowym.
2. Na wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej sporządzić projekt budowlany i przedłożyć go do uzgodnienia w Przedsiębiorstwie (1 egz. uzgodnionego projektu pozostaje w siedzibie Przedsiębiorstwa)
3. Warunki tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty ich wydania.

Orzeczując:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Szwedon

22



Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne
"Pionia" Spółka z o.o. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
tel./fax: +95 7462100, biuro@pwkblonia.pl
KRS 0000320489, NIP 597-169-91-17, REGON 320610765,
konto: GBS Barlinek nr: 77 8335 0009 0015 8017 2000 0001
pogotowie wod-kan. tel.: +95 7479197
Kapitał zakładowy: 30.182.000,00 PLN

Rys. nr 1


Załącznik do WTP znak L.dz.: /2016 z dnia 07.09.2016 r.

Legenda:

- PW1 ● - Miejsce włączenia do sieci wodociągowej
● - Miejsce włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
D1 ● - Miejsce włączenia do sieci kanalizacji deszczowej

DYREKTOR

mgr inż. Michał Nowak

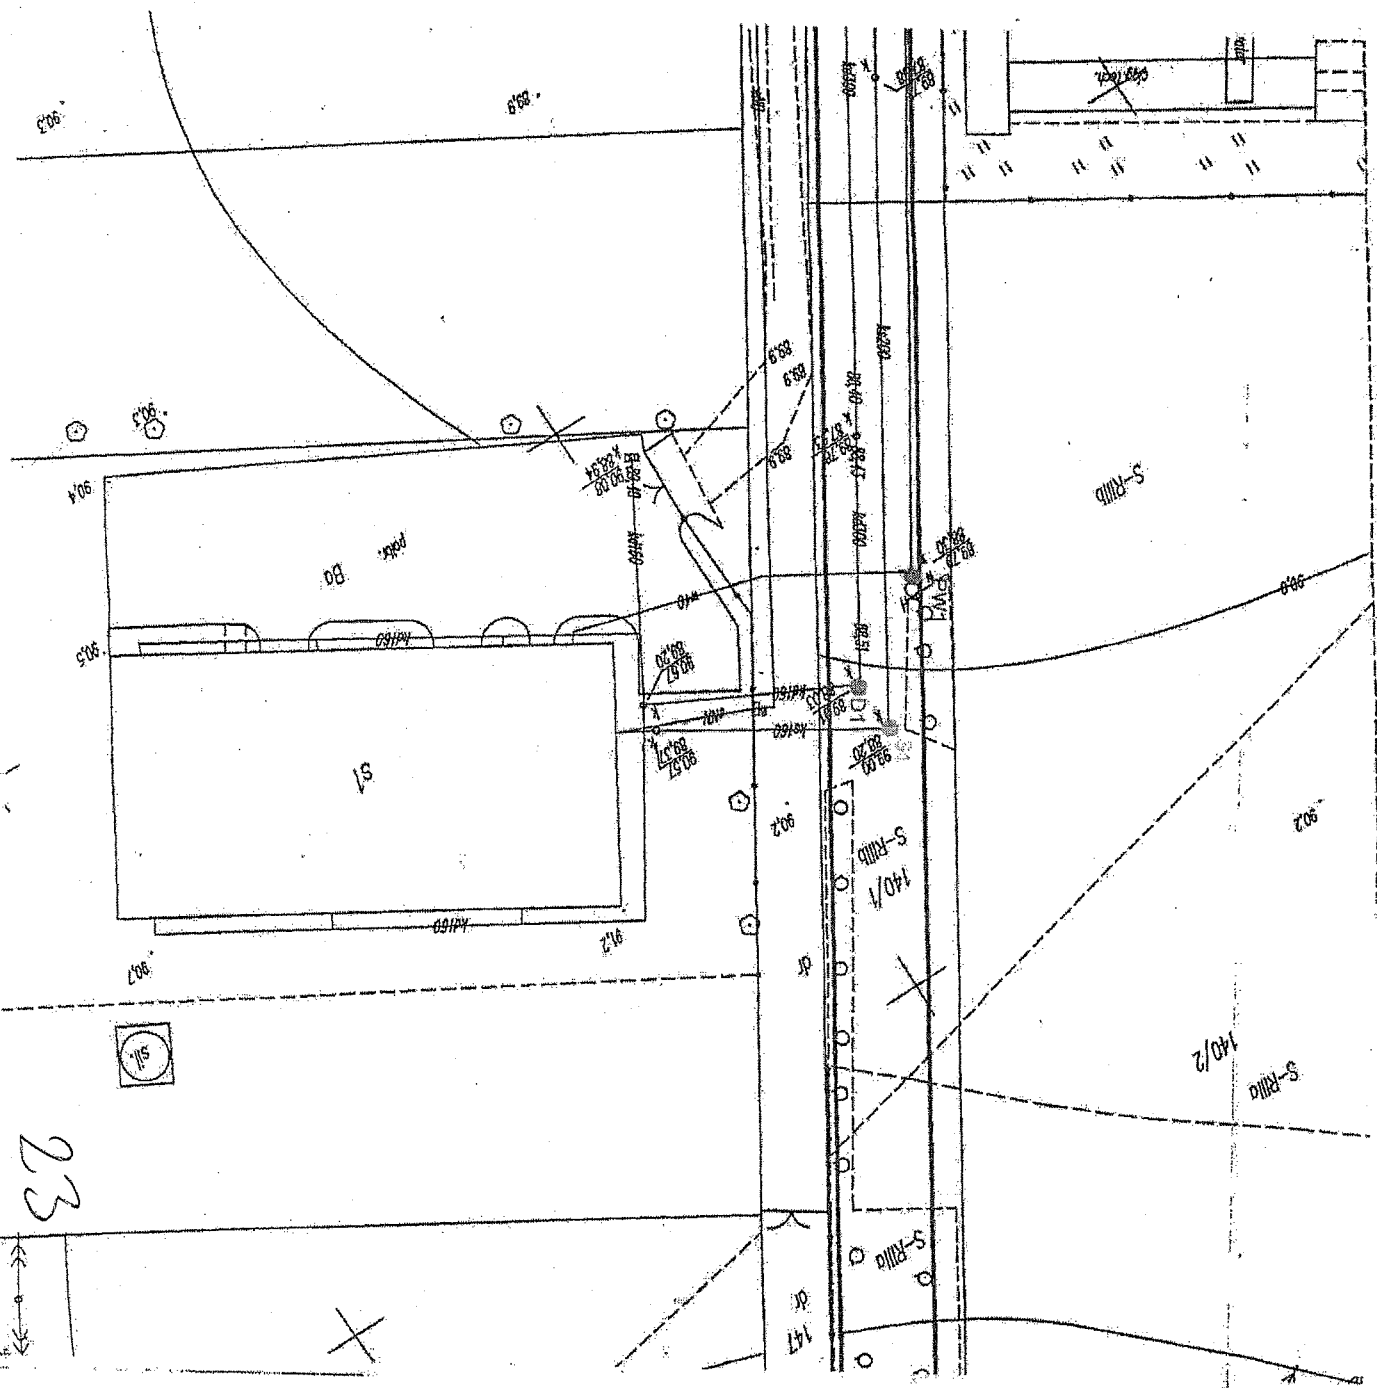

23



Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
tel./fax: +95 7462100, 7479198,
biuro@pwkplonia.pl
KRS 0000320489, NIP 597-169-91-17, REGON 320610765,
konto: GBS Barlinek nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001
pogotowie wod-kan. tel.: +95 7479197
Kapitał zakładowy: 30.182.000,00 PLN

L.dz. 2118 /2016

Barlinek, dnia 06.10.2016 r.

PW „FAWAL” Sp. z o.o.
Filip Walczak
Ul. Kobylogórska 16A
66-400 Gorzów Wlkp.

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn „Budowa drogi na terenie strefy ekonomicznej w miejscowości Barlinek”

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. w załączeniu odsyła *zaopiniowaną pozytywnie dokumentację projektową z uwagą* naniesienia w opracowaniu następujących zmian:

1. Projektowana lokalizacja studni kanalizacji sanitarnej nie stwarza możliwości podłączenia nieruchomości znajdujących się po drugiej stronie niż zaprojektowano przebieg trasy. Należy dokonać zmiany lokalizacji studni wraz z korektą rzędnych ich posadowienia.

Powyższe zmiany mogą zostać naniesione na przedłożoną obecnie dokumentację projektową w siedzibie PWK „Płonia” Sp. z o.o. poprzez wymianę stron bądź ręcznie i zaparafowane.

Z poważaniem

Załączniki:

1. eg. nr 1 dokumentacji projektowej

Do wiadomości

1. Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Otrzymują


1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR

ds. technicznych

[Signature]
mgr inż. Andrzej Skowron

24



Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
tel/fax: +95 7462100, 7479198,
biuro@pwkplonia.pl

KRS 0000320489, NIP 597-169-91-17, REGON 320610765,
konto: GBS Barlinek nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001
pogotowie wod-kan. tel.: +95 7479197
Kapitał zakładowy: 30.182.000,00 PLN

L.dz. 2149 /2016

Barlinek, dnia 11.10.2016 r.

PW „FAWAL” Sp. z o.o.
Filip Walczak
Ul. Kobylogórska 16A
66-400 Gorzów Wlkp.

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn „Budowa drogi na terenie strefy
ekonomicznej w miejscowości Barlinek”

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. potwierdza
naniesienie uwag w dokumentacji projektowej wymienionych w piśmie z dnia 06.10.2016r

Z poważaniem


DYMIEK
ds. techn. i wyko
mgr inż. Andrzej Skarupa

Załączniki:

1. eg. nr 1 dokumentacji projektowej

Do wiadomości

1. Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Otrzymują

1. Adresat
2. a/a

25

inwestycji występują geodezyjne punkty
podzielnej, które zgodnie z ustawą
odezynie i kartograficzne podlegają ochronie.
in inwestora jest zabezpieczenie punktów osnowy
zceńiem. Sposób zabezpieczenie należy zlecić
dezyjne prowadzącej obsługę inwestycji.
ku braku możliwości zabezpieczenia punktu
zceńiem należy go przenieść. Obowiązek zlecenia,
nia punktu należy do inwestora. Prace winny być
przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
obowiązujących standardami w geodezji i kartografii.

WZND :

- == PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
- == PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- == PROJEKTOWANY WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- == ISTNIEJĄCA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- == PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
- == PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ
- == ISTNIEJĄCA STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ
- == PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- == PROJEKTOWANY PUNKT WŁĄCZENIA
- == L2 PROJEKTOWANY PUNKT ZŁĄCZANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ
- == Z1 PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY
- == PROJEKTOWANA SIEĆ OŚWIETLENIOWA
- == PROJEKTOWANY PUNKT ZŁĄCZANIA SIECI OŚWIETLENIOWEJ
- == PROJEKTOWANY PUNKT ZŁĄCZE KABLOWE
- == PROJEKTOWANA SZAFKA OŚWIETLENIOWA
- == NUMERY DZIAŁEK OBJĘTE OPRACOWANIEM
- == GRANICE DZIAŁEK OBJĘTE OPRACOWANIEM

DNOSTKA
JEKTOWA



PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAWAŁ"
Filip Walczak Sp. z o.o.
ul. Kobyłogorska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 72 94 330, fax 095 72 94 330

INWESTOR

GININA BARLINEK
ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

ADANIE
NESTYCYNIE

ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI STREFY INWESTYCYJNEJ
W BARLINKU.
ZADANIE I, II, III

TEMAT

Budowa drogi na terenie strefy ekonomicznej
w miejscowości Barlinek

ADRES

Gmina Barlinek (powiat myśliborski), jedn. ewidencyjna: Barlinek - miasto,
obręb ewidencyjny: Barlinek 1:
działki: 148, 141/5, 141/4, 147, 140/1, 123/7, 123/13, 123/3, 123/11

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA

SANITARNA

WKA	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
EKTANT	mgr inż. Waldemar Haraślimowicz	Up. projekt. w specjln. instalac. w zakresie sieć, instal. urządzeń, gaz., wodoci. kanalizac. nr LUKG/00010/PODS/05	09.08.2016	
ODZAJĄCY	mgr inż. Elwira Kravim	Up. projekt. w specjln. instalac. w zakresie sieć, instal. urządzeń, gaz., wodoci. kanalizac. nr LUKG/0034/PODS/03	09.08.2016	
STENT KTANTA	inż. Marcin Krawczyk		09.08.2016	

WYSUNEK

PLAN SYTUACYJNY - WARIANT 1

09.08.2016	SKALA: 1:500	NR RYSUNKU: 1	ARKUSZ RYSUNKU: 1
------------	--------------	---------------	-------------------

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAWAŁ"
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, tel. 095 7462 100
Uzgodniono w imieniu właściciela sieci wod.-kan.
w zakresie rozwiązań technicznych, oraz działań i skrzyżowań
z innymi urządzeniami.
Pozd. uwaga

Program

Barlinek: M.10.2016

Początek

DYREKTOR

mgr inż. Marcin Krawczyk

26

Oświadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623 z późn zm) oświadczamy, że projekt budowlany dotyczący budowy:

DROGI NA TERENIE STREFY INWESTYCYJNEJ PRZY UL. OKRĘTOWEJ W BARLINKU.

Gmina Barlinek (powiat myśliborski); jedn. Ewid. : Barlinek - miasto; obręb ewid.:

Barlinek 1, działki: 148, 141/5, 141/4, 147, 140/1, 123/7, 123/13, 123/3, 123/11

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SANITARNA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. Waldemar Harasimowicz Upr. projekt. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gaz., wodociągowych i kanalizacyjnych nr LUKG/0010/POOS/05	29.09.2016	mgr inż. WALDEMAR HARASIMOWICZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I Ciepłowniczych Nr uprawnień: LUKG/0010/POOS/05
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Elwira Kramm Upr. projekt. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gaz., wodociągowych i kanalizacyjnych nr LUKG/0034/POOS/03	29.09.2016	mgr inż. ELWIRA KRAMM UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA KIEROWANIA PRACAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I CIEPŁOWNICZYCH WENTYLACYJNYCH I Ciepłowniczych Nr uprawnień: LUKG/0034/POOS/03

Świadomi odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy własnoręcznymi podpisami prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

sygn. akt. LUKG-OKK/0054/7131/D-8/2005

Gorzów Wlkp. dnia 15.12.2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z późn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Waldemarowi Harasimowiczowi
magistrowi inżynierowi
urodzonemu dnia 18.10.1974 r. w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny LUKG/0010/POOS/05

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Szczegółowy zakres uprawnień określony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą nr 3 z dnia 15.12.2005 r., stwierdziła, że Pan Waldemar Harasimowicz posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.


Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Antoni Przybylski

Piotr Koczawa

PRZEWODNICZĄCY
LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ KOMISJI
KWALIFIKACYJNEJ w Gorzowie Wlkp.
mgr inż. Marek Puchalski

- Otrzymują:
1. Pan Waldemar Harasimowicz, ul. Zubrzyckiego 1A/4, 66-400 Gorzów Wlkp.
 2. Okręgowa Rada Izby
 3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42; 00-925 Warszawa
 4. s/a



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-47N-4UP-LN2 *

Pan Waldemar Harasimowicz o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0012/06
adres zamieszkania ul. Zubrzyckiego 1A/4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.


Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-26 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MA3-J6X-L34 *

Pani Elwira Kramm o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2015/04

adres zamieszkania ul. Letnia 5, 66-415 Kłodawa

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-22 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
ul. K. Wierzbego 10, 66-400 GORZÓW WLKP.
tel. 055/ 720 15 38, fax 055/ 720 15 37

Gorzów Wlkp. dnia 22.12.2003 r.

sygn. akt. LUKG-LOKK/ UPR/ 7131 / D-34 / 2003

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z późn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Elwirze Annie Kramm

magistrowi inżynierowi

urodzonemu dnia 22.03.1975 r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny LUKG / 0034/ POOS / 03

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegółowy zakres uprawnień określony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą nr 6 z dnia 18.12.2003 r., stwierdziła, że Pani Elwira Anna Kramm posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskała pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Antoni Przybylski

Józef Krzyżanowski

Krzysztof Biliński

PRZEWODNICZĄCY
LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ KOMISJI
KWALIFIKACYJNEJ w Gorzowie Wlkp.

mgr inż. Marek Puchalski

Otrzymują:

1. Pani Elwira Kramm, Wierzbno 35 A; 66-343 Wierzbno
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42; 00-926 Warszawa
4. a/a