



$\frac{I_{WC}}{\text{węzeł ciepły}}$
 $P_i = 1,0 \text{ kW}$
 $P_s = 0,8 \text{ kW}$

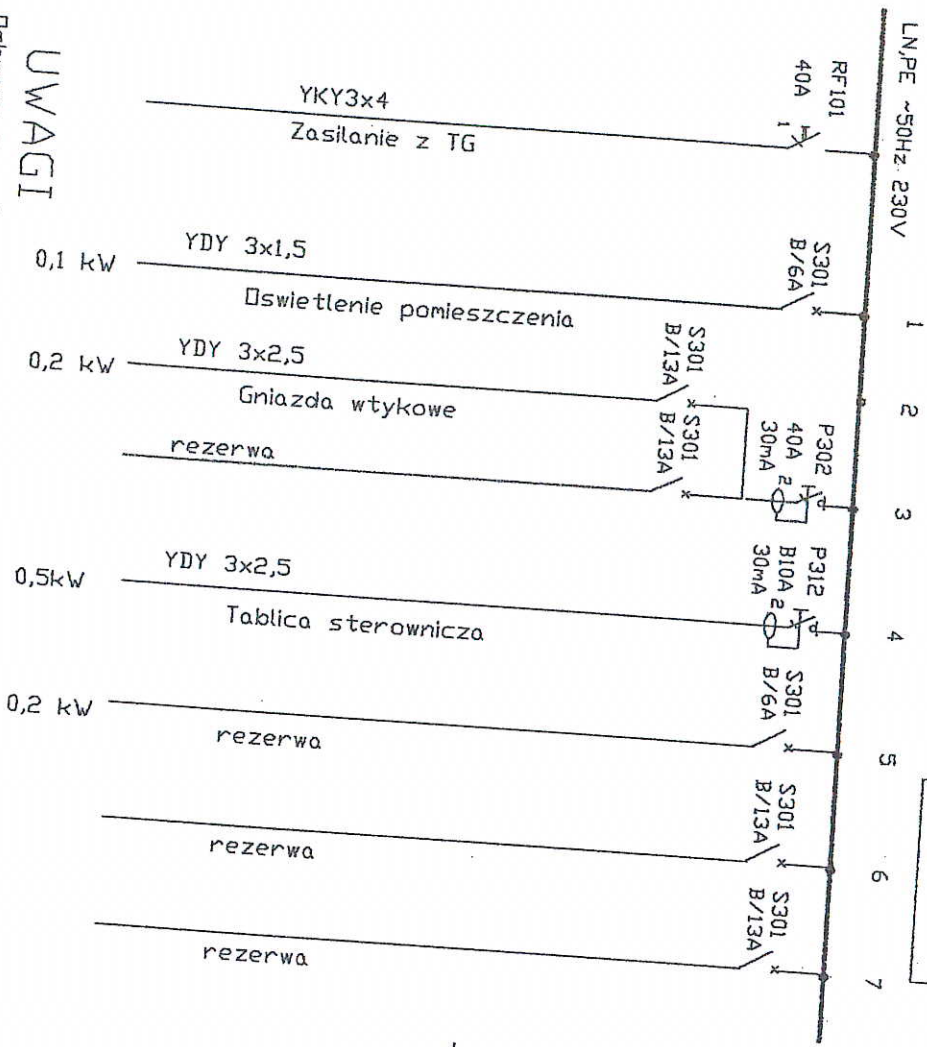

SCHEMAT TABLICY TWC

UWAGI

Ochrona przeciwporażeniowa: szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. System selek.

TN - S

Rozłączniki różnicowoprądowe typu A z zabezpieczeniem przed przypadkowym wyzwaniem. Konstrukcja tablicy nasiennej JP65

TEMAT		PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA	
Adres		74-320 BARLINEK ul. SZPITALNA 4 DZ. GĘDZ 566/5	
Inwestor		PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ Sp. z o.o.	
Tytuł		74-320 BARLINEK ul. SZPITALNA 4	
Opis		SCHEMAT TABLICY TWC	
Projektant		mgr inż. Z. Rzewuski	
Sprawdził		mgr inż. Z. Rzewuski	
Branża		ELEKTRYCZNA	
Data		07.2006r.	
Faza		Pg-W	
Nr rysa		8	
Data		07.2006r.	