


INSTALACJA WODOCIĄGOWA W O.S.P

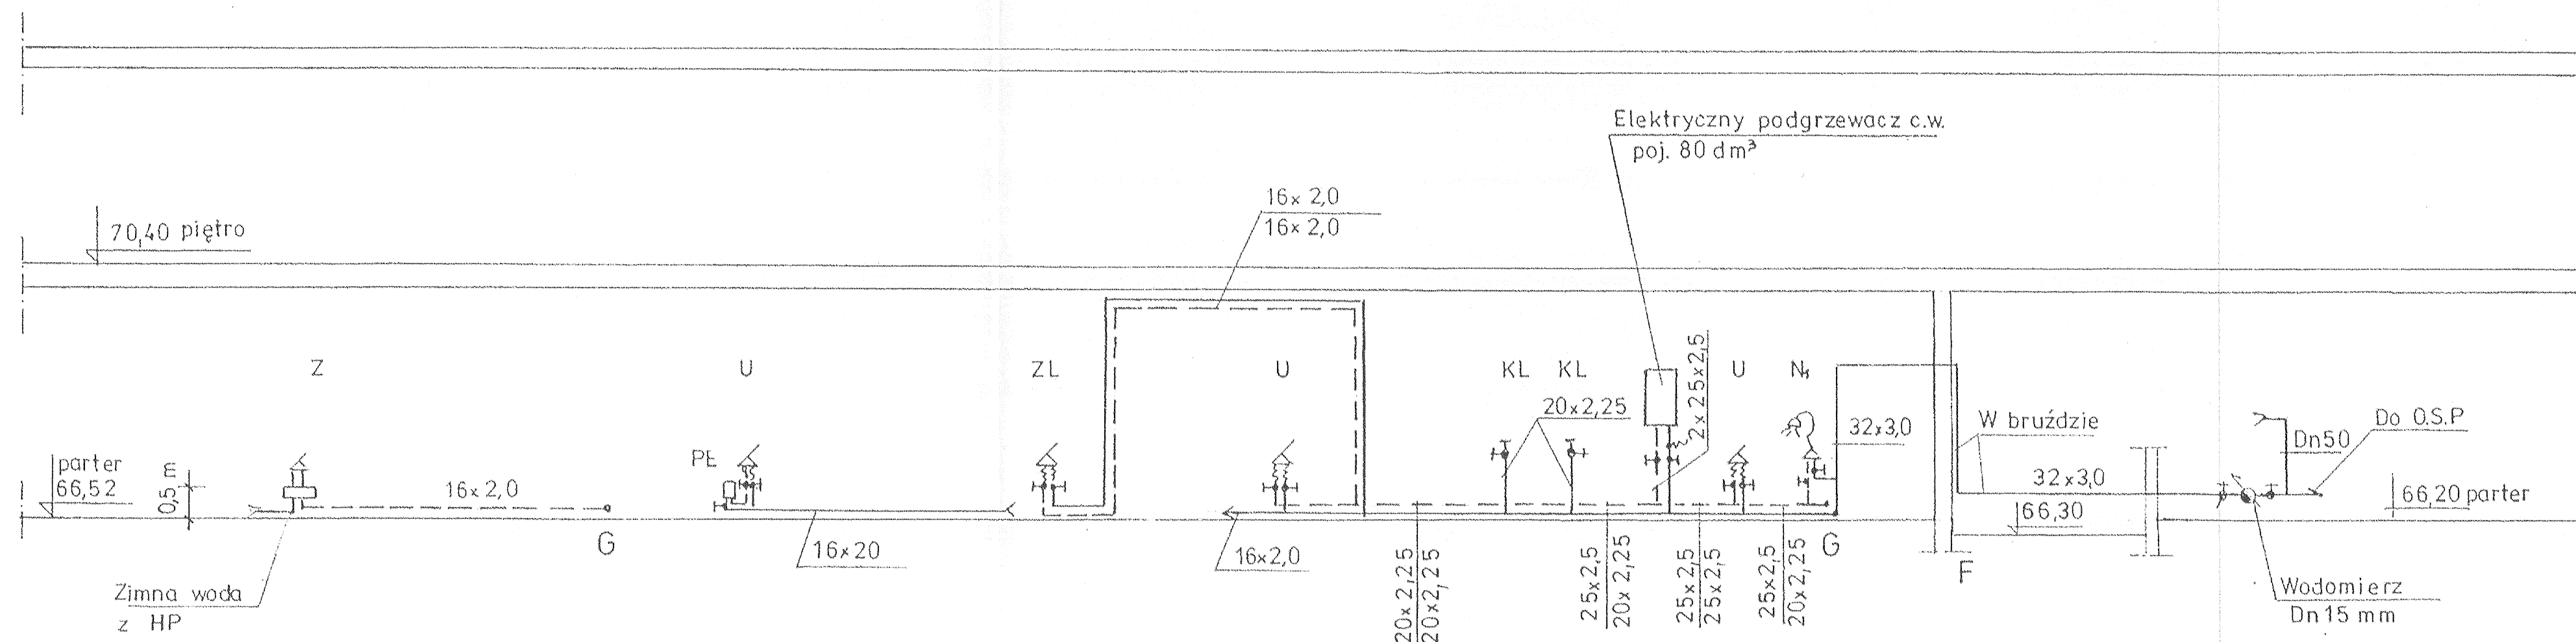

INSTALACJA WODOCIĄGOWA W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

BIĄŁEGO MONTAŻU I MONTAŻU HYDROFORU I WODOMIERZY NIE WYKONANO, POZIOMY WODOCIĄGOWE (NA PARTERZE ZAMIAST POD STROPEM, NA PIĘTRZE ZGODNIE Z PROJEKTEM) ZMONTOWANO NA CHUDYM BETONIE I BEZ IZOLACJI WODOCHRONNEJ POZIOMEJ: NALEŻY JE ZDEMONTOWAĆ I ZMONTOWAĆ PONOWNIE WG PROJEKTU PIERWOTNEGO (Z POPRAWKAMI LOKALIZACJI RUROCIĄGÓW NA PARTERZE I PRZYBORÓW W POM. 106) PO WYKONANIU POPRAWNYCH WARSTW POSADZKOWYCH. PIONY WODOCIĄGOWE ZOSTAŁY ZMONTOWANE PRZED WYTYNKOWANIEM ŚCIAN-NALEŻY JE ZDEMONTOWAĆ I ZMONTOWAĆ PONOWNIE WG PROJEKTU PIERWOTNEGO(Z POPRAWKAMI LOKALIZACJI), PO OTYNKOWANIU ŚCIAN.

		Usługi Projektowe	
		mgr inż. arch. BARBARA GARNCARZ 71-771 Szczecin, ul. Słowackiego 11A/4	
Temat:		DOKONCZENIE INWESTYCJI PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GIMNIE CENTRUM RATOWNICTWA W BARLINEKU 74-320 BARLINEK, ULICA SZPITALNA 4	
Inwestor:		GMINA BARLINEK 74-320 BARLINEK ul. NIEPODLEGŁOŚCI 20	
Tytuł:		WYTTCZNE PROJEKTOWE DO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN	
Data:		01.2011	
Tytuł:		ROZWINIĘCIE WODOCIĄGOWE	
Skala:		1:75	
Projektował:		mgr inż. Magdalena Sukiennik nr upr. 66/52/90	
Nr:		4.	
Sprawdził:		mgr inż. Katarzyna Dekert nr upr. 66/52/94	