



Profil instalacji kanalizacyjnej

skala 1:500/100

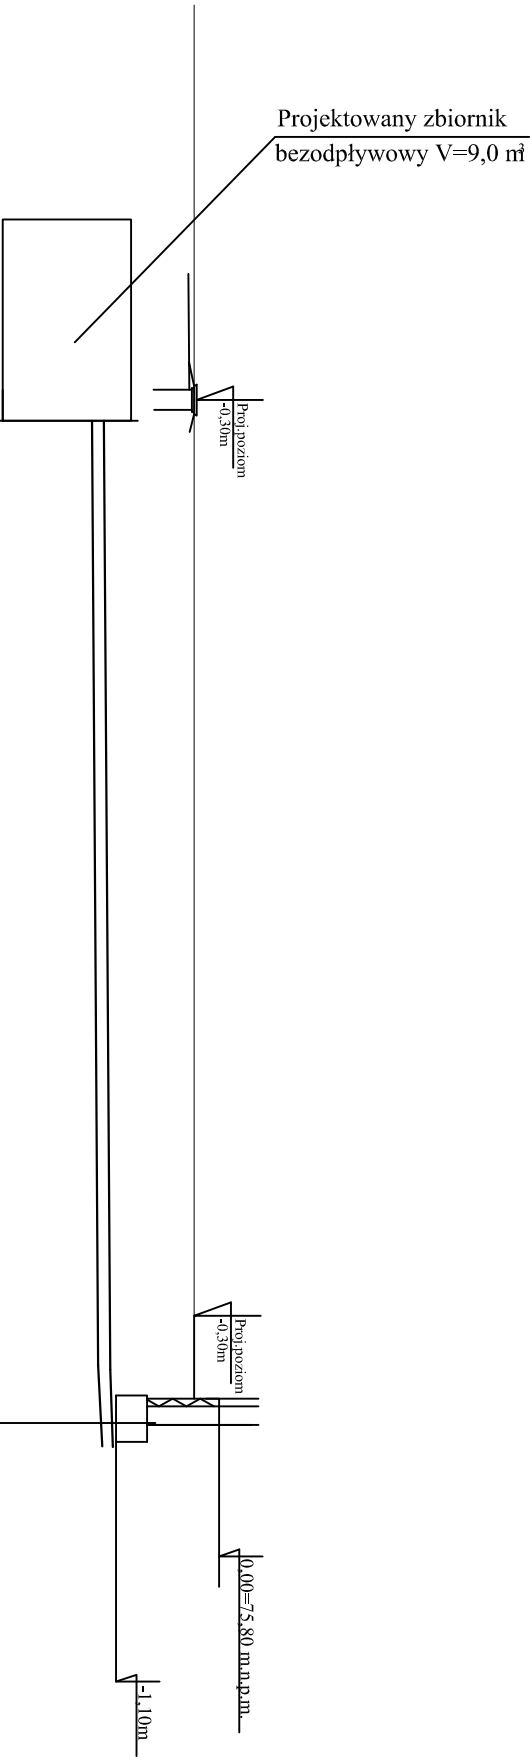

Projektowana świetlica

	P.T. 75,50 m.n.p.m.
Rzędne terenu projekt.	75,50
Rzędna dna kanału	74,27
Zagłębienie kanału	1,23
Odległości i spadki	6,50
Materiał i średnice	
Węzły	Zbiornik bezodpływowy
	Wejście do budynku

Objekt / Temat: Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską, wraz z zagospodarowaniem terenu, budową szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe	
Adres/Nr działki: Dzikowo dz. nr 41/3, 41/4 gm. Barlinek	
Inwestor:	Gmina Barlinek 74-320 Barlinek: ul.Niepodległości 20
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Jednostka Projektowa: "INŻ-BUD" Kompleksowa Obsługa Budowlana mgr inż. Tadeusz Świątek 79-600 Wierzch Alzdebu, Wlk.Pom. 5/5 tel. 0-67-258-91-51 e.malik.budowl21@poczta.onet.pl	
Główny projektant	mgr inż. Tadeusz Świątek
Branża:	Instalacje sanitarne
Projektanci:	
	Podpis
 INŻ-BUD	

Tytuł rys. :			Profil kanalizacji sanitarnej	
Data:		Skala :		Nr rys. :
07.2010r		1:500/100		
Strona: 2		Projekt stanowi projekt poglądowy. Nie należy go wykorzystywać do budowy. Proszę o wyrażenie zgody na druk budowlany.		