



PROFIL PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

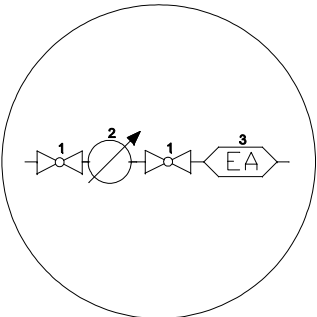

- 1 - Zawory odcinające DN 25
- 2 - Wodomierz JS 2,503 DN \varnothing 20
- 3 - Zawór antyskażeniowy EA 251 DN \varnothing 32

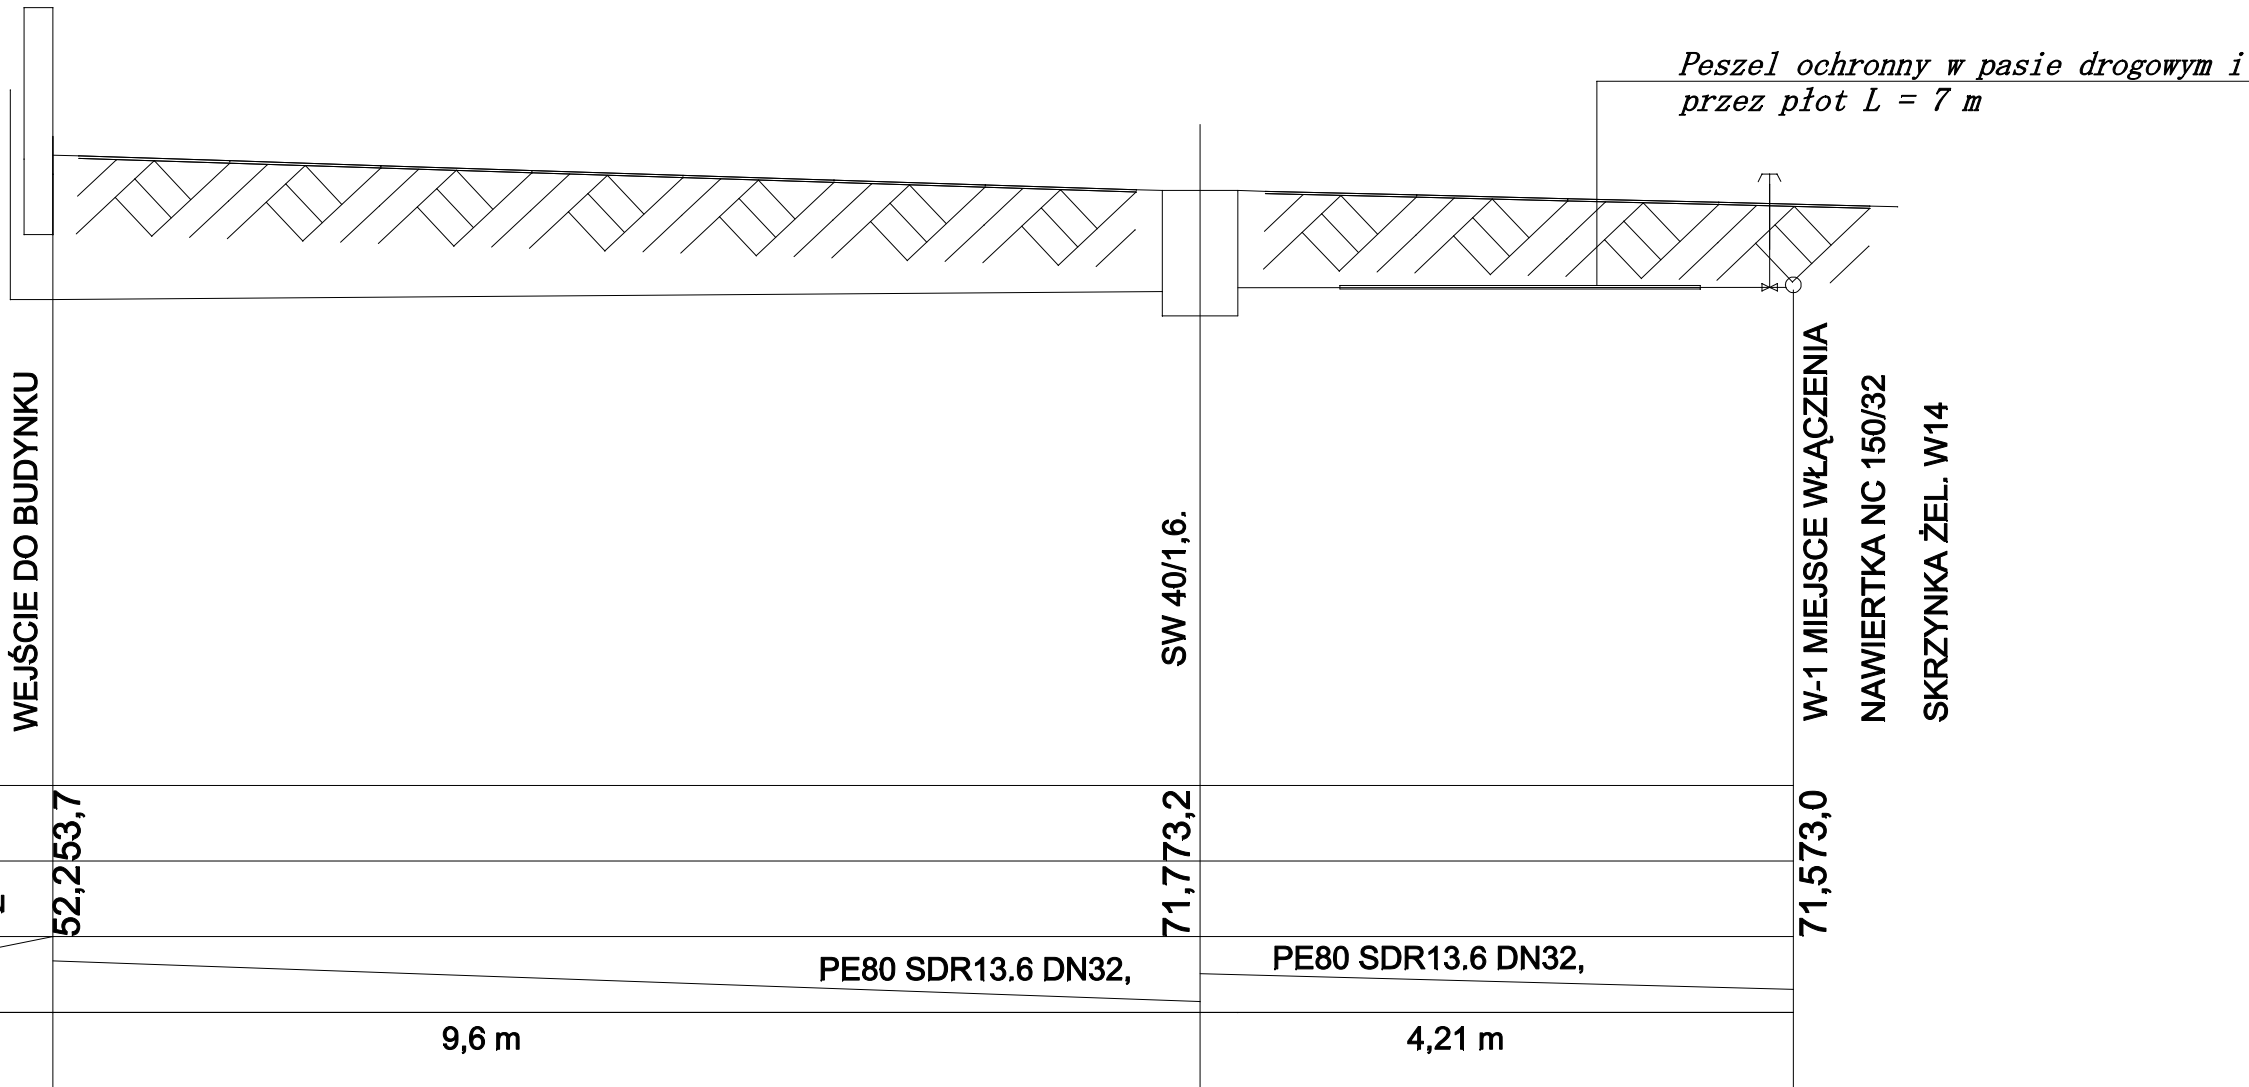

Rozbudowa lokalu usługowego świetlicy
wiejskiej i budowie zbiornika nieczystości
ciekłych w Żydowie dz. nr 181/1
Inw: Gmina Barlinek, ul. Niepodległości
20, 74-320 Barlinek

Rozwinięcie instalacji

Skala :

Rys. nr.

Projektował: mgr inż. Krystian
Szydłowski

Sporządził: mgr inż.
Krystian Szydłowski

Projektował: tech. san. Andrzej Bożek