

Wyznaczenie obiektu bud. w terenie
i inwentaryzację powykonawczą należy zlecić
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Niniejszy PROJEKT BUDOWLANY
stanowi załącznik Nr. 1
do POZWOLENIA NA BUDOWĘ Nr. 3 380/201
z dnia 2013-10-02
Znak: WB.6740 1 422 201
wydanego przez:

Starostwo Powiatowe w Myślibor.
Wydział Budownictwa
ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz
tel/fax 95 747 34 32

PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

mgr inż. Witold Krasowski

Kod identyfikacyjny członka izby – ZAP/BO/3599/02

74-320 Barlinek ul Boczna 4/3 tel./095/ 7461-464 tel. kom.0601 060 031

NIP 597-101-16-87,

witekrasowski@wp.pl,

REGON 210129205

z up. Starosty

Marek Fus

Naczelnik Wydziału Budownictwa

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT : PRZYŁĄCZE WODY ORAZ ZEWNĘTRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
I ELEKTRYCZNEJ

INWESTOR : GMINA BARLINEK

ADRES INWESTYCJI : STARA DZIEDZINA, DZIAŁKI NR 332/12
I 341/5 OBR. DZIEDZICE GMINA BARLINEK

DATA OPRACOWANIA: LIPIEC 2013

FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr. inż. WITOLD KRASOWSKI	
PROJEKTOWAŁ INSTALACJE SANITARNE	techn. MAREK SKIERSKI	
PROJEKTOWAŁ INSTALACJE ELEKTRYCZNE	inż. GRZEGORZ JÓZEFOWICZ	

Marek Skierski
inż. bud. nr 148/A/87/Gw.
nr 148/B/87/Gw.
Józefowicz
inż. bud. nr 19/74-320 Barlinek
tel. 691 491 510
tel. 691 491 509, tel. 691 491 510
ul. 1000/GW; D14/11/257/10; E1/11/3257/10

ZAWARTOŚĆ TECZKI:	1
1.0 OPIS TECHNICZNY	2 – 4
2.0 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY	5
3.0 WARUNKI TECHNICZNE WYDANE PRZEZ ZARZĄDCÓW SIECI I INNE UZGODNIENIA	6
4.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	7
5.0 CZĘŚĆ RYSUNKOWA :	8
Z.1 Projekt zagospodarowania terenu	
Z.2 Profil podłużny – przyłącze wodne – odcinek B – W1	
Z.3 Profil podłużny – przyłącze wodne – odcinek W1 - R	
Z.4 Profil podłużny – zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej	

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne wydane przez Zarządcę sieci.
- Decyzja o warunkach zabudowy.
- Plan sytuacyjno – wysokościowy 1:500.
- Wizja lokalna terenu.
- Uzgodnienia branżowe.

LOKALIZACJA

Budowę budynku świetlicy włącznie z niezbędną infrastrukturą planuje się na terenie działki nr 332/12 położonych w obr. Dzielnicze, gmina Barlinek.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Teren działek jest wolny od zabudowy kubaturowej.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie przyłącza wody, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i elektrycznej do projektowanej świetlicy.

ETAPOWOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne pod rurociągi, kable elektryczne oraz studnie i szambo planuje się wykonać mechanicznie. Prace te należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej. Zasypywanie wykopów należy wykonywać warstwami o grubości maksimum 0.2 m z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym. Po uzyskaniu stopnia zagęszczenia $I_d = 0.5$ można przystąpić do wykonywania następnej warstwy. Nadmiar urobku pochodzącego z wykopów planuje się zagospodarować na miejscu.

MONTAŻ RUROCIĄGÓW

Rurociąg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV Dn160 mm układanych ręcznie w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr.15cm. Montaż rurociągu prowadzić należy w następującej kolejności:

- ułożenie rur w gotowym wykopie na posypce piaskowej,
- oczyścić bosy koniec, kielich rury przy pomocy czystego kawałka materiału, sprawdzić czy nie występują uszkodzenia,
- posmarować bosy koniec środkiem ślizgowym,
- bosy koniec wsunąć do kielicha aż do oporu. Wsuniecie musi odbywać się centrycznie. Na trasie zaprojektowano jedną studnię rewizyjną, o średnicy 425mm z włazem typu lekkiego. Studnie w gotowym wykopie należy zamontować ręcznie

Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur PE 32 układanych w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 15cm. Włączenie do istniejącego rurociągu należy wykonać przy pomocy typowej nawiertaki ciśnieniowej samo nawiercającej typu NC5. Montaż rurociągu należy wykonywać metodą zgrzewania elektrooporowego. Na trasie przyłącza zaprojektowano studnię wodomierzową firmy VEMA wyposażoną w zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym. Pod nawierzchnią drogi gminnej rurociąg umieścić należy umieścić w rurze osłonowej, stalowej o średnicy 100mm.

MONTAŻ SZAMBA

Zaprojektowano zbiornik ekologiczny wykonany z tworzywa o pojemności 1000l. Zbiornik na miejsce wbudowania należy dostarczyć środkami transportu kołowego. Przed ustawieniem zbiornika należy wykonać podbudowę z piasku o gr. 40cm. Zbiornik należy zamontować za pomocą dźwigu samojezdnego. Przed zasypaniem zbiornika należy wykonać próbę szczelności.

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy wykonać kablem typu YKY 5x10mm² z szafki licznikowej do rozdzielnic w budynku świetlicy. W szafce licznikowej zamontować należy licznik 3x230/400V w układzie bezpośrednim. W drzwiczkach szafki na wysokości liczydła licznika należy wykonać otwór celem umożliwienia

odczytu. Szafkę licznikową ustawiamy na betonowym fundamencie w linii ogrodzenia działki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wykop pod kabel wykonujemy mechanicznie. W miejscach występowania nawierzchni utwardzonych kabel umieszczamy w rurze osłonowej. Kabel układamy na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypujemy piaskiem gr. 15 cm.

UWAGI KOŃCOWE

- Wszystkie roboty zanikowe podlegają odbiorowi przez uprawnionego pracownika Zarządcy.
- Przed zasypaniem rurociągi oraz kabel należy zinwentaryzować geodezyjnie.
- Przed zasypaniem rurociągów i szamba należy wykonać próby szczelności zgodnie z PN.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Witold Krasowski

Lp. bud. 11/04/GW, Lp. bud. 1/04/01

Burmistrz

Nasz znak: IZP.6733.31.11.2012

Pyrzyce, dnia 01.02.2012r.

D E C Y Z J A Nr 04/2012
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53, ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 z 2010, Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387, Nr 13, poz. 1271, z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565 z 2008r. Nr 229, poz. 1539; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676 z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 254, poz. 1700, Nr 182, poz. 1228 z 2011r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 167, poz. 1131)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.08.2011r. uzupełnionego w dniu 23.12.2011r. Burmistrza Gminy Barlinek – Pana Zygmunta Siarkiewicza, działającego w imieniu Gminy Barlinek z siedzibą w Barlinku, ul. Niepodległości 20, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pomieszczeń świetlicy wiejskiej (zabudowa kontenerowa) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz wjazdem na drogę publiczną na działce nr 332/12 obręb Dziedzice, gmina Barlinek w miejscowości Stara Dziedzina, oznaczonych na mapie linią przerywaną, przekazanego Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30.09.2011r. (05.10.2011r. data wpływu) , znak SKO/Ma/420/4695/11

u s t a l a m
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

POTWIERDZAM
ZORYGNALEM
PODPIS

dla inwestycji polegającej na budowie pomieszczeń świetlicy wiejskiej (zabudowa kontenerowa) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz wjazdem na drogę publiczną na działce nr 332/12 obręb Dziedzice, gmina Barlinek w miejscowości Stara Dziedzina, oznaczonych na mapie linią przerywaną.

1. Rodzaj inwestycji

Obiekt użyteczności publicznej – pomieszczenia świetlicy wiejskiej (zabudowa kontenerowa) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz wjazdem na drogę publiczną na działce nr 332/12 obręb Dziedzice gmina Barlinek w miejscowości Stara Dziedzina.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu

Zabudowa usługowo-administracyjna.

3. Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego

- 3.1. Linie zabudowy – ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w granicy działki drogowej nr 341/5, dopuszcza się możliwość zbliżenia do granicy działki nr 332/10.
- 3.2. Wysokość zabudowy – ustala się wysokość zabudowy do 3,50 m.
- 3.3. Ustala się, że łączna powierzchnia zabudowy wyniesie do 12% powierzchni działki.
- 3.4. Kształt i forma dachu – dach płaski (jednospadowy) lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci do 45°.

4. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi

- 4.1. Inwestycja nie zalicza się do mogących pogorszyć stan środowiska.
- 4.2. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolne i nieleśne.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków

- 5.1. Teren nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej.

6. Warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

- 6.1. Dojazd i dojście do działki – z drogi publicznej nr 341/5
- 6.2. Zaopatrzenie w wodę – na podstawie zapewnienia o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej wydanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. z dnia 21.07.2011r., L.dz.1222/2011.
- 6.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną – na podstawie zapewnienia o możliwości przyłączenia do sieci wydanego przez ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Dębno, z dnia 26.07.2011r., znak RD2/DZ-ZR/GU/8144/2011.
- 6.4. Kanalizacja – budowa szczelnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.
- 6.5. Ustawianie wód opadowych – wody opadowe muszą być zagospodarowane na swoim terenie.

POTWIERDZAM
Z ORYGINAŁEM
podpis

6.6. Usuwanie odpadów stałych – segregacja u źródła w pojemnikach usytuowanych na terenie własnej posesji i wywóz przez odpowiednie służby na wysypisko odpadów.

7. Wymagania dotyczące interesów osób trzecich

Planowaną inwestycję należy projektować w granicach terenu objętego wnioskiem i realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, w tym techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

8. Ochrona według przepisów odrębnych

Teren nie jest narażony na niebezpieczeństwa powodzi i osuwania się mas ziemnych oraz nie jest terenem górniczym.

9. Linie regulacyjne inwestycji

Linie rozgraniczające teren inwestycji (oznaczone na załączniku mapowym linią przerywaną) wyznaczono na mapie w skali 1:1000, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji (załącznik Nr 1).

Uzasadnienie

W dniu 05.10.2011r. (data przekazania Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego) Burmistrz Gminy Barlinek – Pan Zygmunt Siarkiewicz, działający w imieniu Gminy Barlinek z siedzibą w Barlinku, ul. Niepodległości 20, złożył wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na usytuowaniu dwóch kontenerów typu orlik na terenie sportowo-rekreacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Stara Dzielica na działce nr 332/12 obręb Dzielica, gmina Barlinek. W dniu 23.12.2011r. Pani Amelia Pakosz działająca w imieniu Gminy Barlinek z upoważnienia Burmistrza Barlinka złożyła pismo znak: RGM.IV.6743.3.2011, którym został zmieniony przedmiot inwestycji na budowę pomieszczeń świetlicy wiejskiej (zabudowa kontenerowa) wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i wjazdu na działkę. Inwestycja służy realizacji celu publicznego (art. 6, pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Niniejsza decyzja została opracowana dla terenów, dla których plan zagospodarowania przestrzennego utracił obowiązującą moc w dniu 01.01.2004r., natomiast Gmina Barlinek nie posiada aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących przedmiotowego terenu i wydana po przeprowadzeniu analizy, o której jest mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla terenu objętego niniejszą decyzją nie istnieje

POTWIERDZAM ZŁOŻYŁOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
PODPIS
3

obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego (art. 10, ust. 2, pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Mając na uwadze zapis art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz charakter przedmiotowej inwestycji odstąpiono od określania warunków zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9 z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lokalizacja w/w inwestycji została uzgodniona z Gminą Barlinek i z mocy prawa zgodnie z art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, niewyrażenia stanowiska przez organ w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja została uzgodniona z Dyrektorem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych postanowieniem z dnia 07.12.2011r., znak: MU/EMY-5013/121/1/11/MS, w odniesieniu do terenów wykorzystywanych na cele rolne i leśne.

Biorąc pod uwagę art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 70 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 7171 z późn. zm.), brak jest dalszych przepisów kompetencyjnych do działania w zakresie ustalania warunków zabudowy przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przepisy wskazujące obowiązek ustalania warunków zabudowy przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały uchylone ustawą z dnia 18 marca 2005 r. o zmianie ustaw – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954). W związku z tym uregulowania art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) nie stanowią wystarczającej podstawy do ustalania warunków zabudowy dla podejmowania przez państwowych inspektorów sanitarnych działań zmierzających do ustalania warunków zabudowy. Wobec powyższego odstąpiono od wysłania projektu niniejszej decyzji do uzgodnienia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Zgodnie z art. 50, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niniejsza decyzja została sporządzona przez mgr inż. arch. Stanisława Dudę, upr. bud. Nr 51/Sz/2000, wpisanego na listę członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów pod nr ZP-0241.

POTWIERDZIŁAM
Z ORYGINAŁEM
Podpis

Pouczenie

Zgodnie z art. 65 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygaśnięcie, jeśli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub dla terenu inwestycji uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres zadania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Inwestor z ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winien wystąpić do Starostwa Powiatowego Wydziału Architektury i Budownictwa o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, z wnioskiem złożonym zgodnie ze wzorem ustalonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. Nr 242, poz. 2421).

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pyrzyce w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Stawuk Buda
urząd architektury
miasto pyrzyce

Załączniki:

Nr 1 – graficzny – mapa zasadnicza w skali 1 : 1000 z lokalizacją inwestycji.

z up. Burmistrza

Anna Podzińska-Hokówna
KIEROWNIK WYDZIAŁU
[pieczęć, podpis]

Otrzymują:

- ① Gmina Barlinek
ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek
 2. a/a
- Do wiadomości:
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Astra
Mostkowo 1, 74-322 Mostkowo
 3. Pani Janina Wilk
Pan Marian Wilk

POTWIERDZAM
Z ORYGINAŁEM
[pieczęć]

Granica obszaru
objętego opracowaniem

Nasz znak: IZP.6733.31.11.12.2013

ORGAN MIASTECI W BARLINKU
WPŁYNĘŁO DNIA

08 STY. 2013

Pyrzyce, dnia 04.01.2013r.

DECYZJA 04/A/2012

o zmianie decyzji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387, Nr 13, poz. 1271, z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565) oraz art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. t. j. z 2012r., poz. 647),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2012r. (05.12.2012r. – data wpływu) Burmistrza Gminy Barlinek – Pana Zygmunta Siarkiewicza, działającego w imieniu Gminy Barlinek z siedzibą w Barlinku, ul. Niepodległości 20,

o r z e k a m

zmienić w c z ę ś c i ostateczną decyzję Nr 04/2012, z dnia 01.02.2012r., sygnatura akt: IZP.6733.31.11.2012 określającej warunki lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomieszczeń świetlicy wiejskiej (zabudowa kontenerowa) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz wjazdem na drogę publiczną na działce nr 332/12 obręb Dzieliszewo, gmina Barlinek w miejscowości Stara Dzieliszewo, poprzez zmianę we **wstępie, rozstrzygnięciu, uzasadnieniu i pkt. 1** w następujący sposób:

wykreśla się zapis:

..., zabudowa kontenerowa”...

W pozostałych częściach decyzja pozostaje bez zmian.

POTWIERDZAM ZŁOŻENIE
Z ORYGINAŁEM

Uzasadnienie

W dniu 30.11.2012r. (05.12.2012r. – data wpływu) Burmistrza Gminy Barlinek – Pana Zygmunta Siarkiewicza, działającego w imieniu Gminy Barlinek z siedzibą w Barlinku, ul. Niepodległości 20, złożył wniosek o zmianę w części ostatecznej decyzji 04/2012, z dnia 01.02.2012r., sygnatura akt: IZP.6733.31.11.2012 określającej warunki lokalizacji celu

publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomieszczeń świetlicy wiejskiej (zabudowa kontenerowa) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz wjazdem na drogę publiczną na działce nr 332/12 obręb Dziedzice, gmina Barlinek w miejscowości Stara Dziedzina, poprzez zmianę we **wstępie, rozstrzygnięciu, uzasadnieniu i pkt.1** w/w decyzji. Zmiany dokonane na wniosek inwestora, nie powodują zaburzenie ładu przestrzennego, ani też naruszenia interesu osób trzecich.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego stronom zapewniono czynny udział oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dokumentów i dowodów w sprawie (art. 10 K.p.a.).

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, co następuje:

1. Przedmiotowa decyzja nie wymaga uzgodnień z organami określonymi w art. 53, ust. 4 w/w ustawy.
2. Przedmiotem decyzji jest zmiana zakresu inwestycji.
3. Zgodnie z art. 61 ust. 1 w/c ustawy, po przeprowadzeniu wizji lokalnej, analizie zagadnień z zakresu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz przepisów odrębnych, ustala się, że teren przedmiotowej działki nie jest objęty strefami ochronnymi z zakresu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej, terenów górniczych oraz nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że zgodnie z cytowanym na wstępie art. 155 K.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą stron uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes stron orzeczono jak w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja stanowi integralną część z decyzją Nr 04/2012, z dnia 01.02.2012r., sygnatura akt: IZP.6733.31.11.2012.

POTWIERDZAM ZBODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
podpis

Zgodnie z art. 60 ust. 4 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja została sporządzona przez mgr inż. arch. Stanisława Dudę posiadającego uprawnienia budowlane Nr 51/Sz/2000, wpisanego na listę Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów pod nr ZP-0241.

Stanisław Duda
mgr inż. architekt
wpł./51/Sz/2000

Pouczenie

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem Burmistrza Pyrzyc.

z up. Burmistrza
Anna Podgórna-Łubowicz
Kierownik Urzędu
[pieczęć, podpis] EU

Otrzymują:

1. Gmina Barlinek
ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

2. a/a


Do wiadomości:

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Astra
Mostkowo 1, 74-322 Mostkowo

3. Pani Janina Wilk
Pan Marian Wilk

POTWIERDZAM
Z PRYGNAŁEM
GŁOŚNOŚĆ
podpis

Nasz znak: IZP.6733.31.11.12.2013

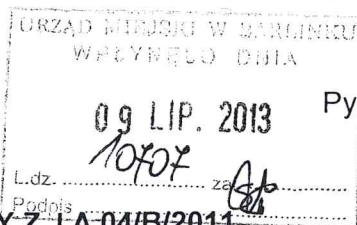

Pyrzyce, dnia 04.07.2013r.

DECYZJA 04/B/2011

o zmianie decyzji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.05.2013r. (data wpływu 10.05.2013r.) Pani Amelii Pakosz działającej z upoważnienia Burmistrza Barlinka działającego w imieniu Gminy Barlinek z siedzibą w Barlinku przy ul. Niepodległości 20,

o r z e k a m

zmienić w c z ę ś c i ostateczną decyzję Nr 04/2012, z dnia 01.02.2012r., znak: IZP.6733.31.11.2012 określającej warunki lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz wjazdem na drogę publiczną na działce nr 332/12 obręb Dziedzice gmina Barlinek w miejscowości Stara Dziedzina, poprzez zmianę w punkcie 3.2. w następujący sposób:

punkt 3.2.:

z tekstu:

„3.2. Wysokość zabudowy – ustala się wysokość zabudowy do 3,50 m.”

na tekst:

„3.2. Wysokość zabudowy – ustala się wysokość górnej krawędzi elewacji do 4,0 m, a wysokość zabudowy do 8,5 m.”

Uzasadnienie

W dniu 10.05.2013r. wpłynął wniosek Pani Amelii Pakosz działającej z upoważnienia Burmistrza Barlinka działającego w imieniu Gminy Barlinek z siedzibą w Barlinku przy ul. Niepodległości o zmianę w części ostatecznej decyzję Nr 04/2012, z dnia 01.02.2012r., znak: IZP.6733.31.11.2012 określającej warunki lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

POTWIERDZAM
Z ORYGINAŁEM
Podpis

polegającej na budowie pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz wjazdem na drogę publiczną na działce nr 332/12 obręb Dziedzice gmina Barlinek w miejscowości Stara Dziedzina, poprzez zmianę w punkcie 3.2. w/w decyzji. Zmiany dokonane na wniosek inwestora, nie powodują zaburzenie ładu przestrzennego, ani też naruszenia interesu osób trzecich, a pozwalają na przeprowadzenie inwestycji zgodnie z jego oczekiwaniami.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego stronom zapewniono czynny udział oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dokumentów i dowodów w sprawie (art. 10 K.p.a.).

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, co następuje:

1. Przedmiotowa decyzja nie wymaga uzgodnień z organami określonymi w art. 53, ust. 4 w/w ustawy.
2. Przedmiotem decyzji jest zmiana dotycząca parametrów projektowanego obiektu, w szczególności jego wysokości.
3. Zgodnie z art. 61 ust. 1 w/c ustawy, po przeprowadzeniu wizji lokalnej, analizie zagadnień z zakresu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz przepisów odrębnych, ustala się, że teren przedmiotowej działki nie jest objęty strefami ochronnymi z zakresu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej, terenów górniczych oraz nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że zgodnie z cytowanym na wstępie art. 155 K.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą stron uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes stron orzeczono jak w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja stanowi integralną część z decyzją Nr 04/2012, z dnia 01.02.2012r., znak: IZP.6733.31.11.2012 zmieniona decyzja Nr 04/A/2012 z dnia 04.01.2012r., znak: IZP.6733.31.11.12.2013.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja została sporządzona przez mgr inż. arch. Stanisława Dudę posiadającego

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
podpis

uprawnienia budowlane Nr 51/Sz/2000, wpisanego na listę Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów pod nr ZP-0241.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem Burmistrza Pyrzyc.

Stanisław Buda
mgr inż. architekt
07/11/2020

z up. Burmistrza
Anna Podzińska-Hołownia
KIEROWNIK W DZIAŁU
.....
[pieczęć, podpis]

Otrzymują:

① Gmina Barlinek

ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

2. a/a

Do wiadomości:

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Astra

Mostkowo 1, 74-322 Mostkowo

4. Pani Janina Wilk

Pan Marian Wilk

POTWIERDAM ZŁOŻYNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
podpis

3.0 WARUNKI TECHNICZNE WYDANE PRZEZ ZARZĄDCÓW I INNE UZGODNIENIA

6

L.dz.: 1355/2013

Barlinek dn., 31.07.2013 r.

**Gmina Barlinek
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.07.2013 r. wydajemy następujące warunki techniczne przyłączenia dla potrzeb planowanej budowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Stara Dzielica na dz. nr 332/12 obręb Dzielica, gmina Barlinek:

1. Przyłącze wodociągowe:

- a) **Miejsce włączenia:** istniejąca sieć wodociągowa Ø 100 mm usytuowana w drodze dz. nr 341/5, oznaczona na rys. nr 1 kolorem niebieskim. Włączenie na wysokości budynku nr 3
- b) **Dla potrzeb dostawy wody należy zaprojektować nowe przyłącze wodociągowe:**
 - Włączenie za pomocą typowej nawiertki z wrzecionem i skrzynką
 - Przewód z rur PE-HD typ 100 o Pnom 1,0 MPa o średnicy Ø 32 mm,
- c) Głębokość ułożenia: **1,5 m**
- d) W celu opomiarowania pobranej wody należy zaprojektować wydzielone pomieszczenie dla potrzeb montażu wodomierza przystosowane do warunków zimowych. Zabezpieczenie wodomierza przed zamarznięciem należy do obowiązków odbiorcy wody.
 - Wykonanie podejścia do wodomierza obciąża inwestora
 - Montaż wodomierza na koszt własny wykona dostawca wody.
- e) W celu ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych, należy zaprojektować niezbędne, zgodne z normą PN-B-01706/Az:1999 „Urządzenia zabezpieczające”, instalując je za wodomierzem głównym.

- 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych:** z uwagi na brak sieci kanalizacji sanitarnej do której Inwestor mógłby wybudować przyłącze kanalizacji sanitarnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U 2006 r. Nr 123, poz. 858) ścieki sanitarne należy odprowadzać do zbiornika bezodpływowego na ścieki zlokalizowanego pomiędzy projektowanym budynkiem świetlicy, a granicą dz. nr 332/12 z działką drogową nr 341/5.

POTWIERDZAM
Z ORYGINAŁEM
POPIE

3. Uwagi ogólne:

- a) **Montaż nawierтки na koszt własny wykona dostawca wody w terminie uzgodnionym z inwestorem.**
- b) Na wykonanie przyłączenia opracować projekt budowlany i przed skierowaniem do ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI W MYŚLIBORZU, przedłożyć go do uzgodnienia w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym PŁONIA Sp. z o.o. (Jeden egzemplarz projektu pozostaje w aktach Przedsiębiorstwa).
- c) Roboty zanikowe podlegają odbiorowi przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne PŁONIA Sp. z o.o. przed zasypaniem. Na odbiór robót zanikowych należy dostarczyć szkic sporządzony przez uprawnionego geodetę lub inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sporządzoną przez geodetę i zarejestrowaną w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
- d) Po wykonaniu przyłącza (przed zgłoszeniem zakończenia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu) zgłosić je do odbioru końcowego przez Przedsiębiorstwo. W przypadku gdy na odbiór robót zanikowych dostarczono jedynie szkic sporządzony przez uprawnionego geodetę, w dniu odbioru końcowego inwestor jest zobowiązany przekazać Przedsiębiorstwu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłączy zarejestrowaną w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w 1 egz.
- e) Niniejsze warunki nie zwalniają inwestora od postępowania zgodnego z przepisami ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych.
- f) Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty ich wydania.

Załącznik:


1. Rys. nr 1 – 1 egz.


Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Ryszard Kuroch

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Podpis

 - Działka Inwestora

 - Istniejąca sieć wodociągowa

PREZES ZARZADU
mgr inż. Ryszard Kuroch

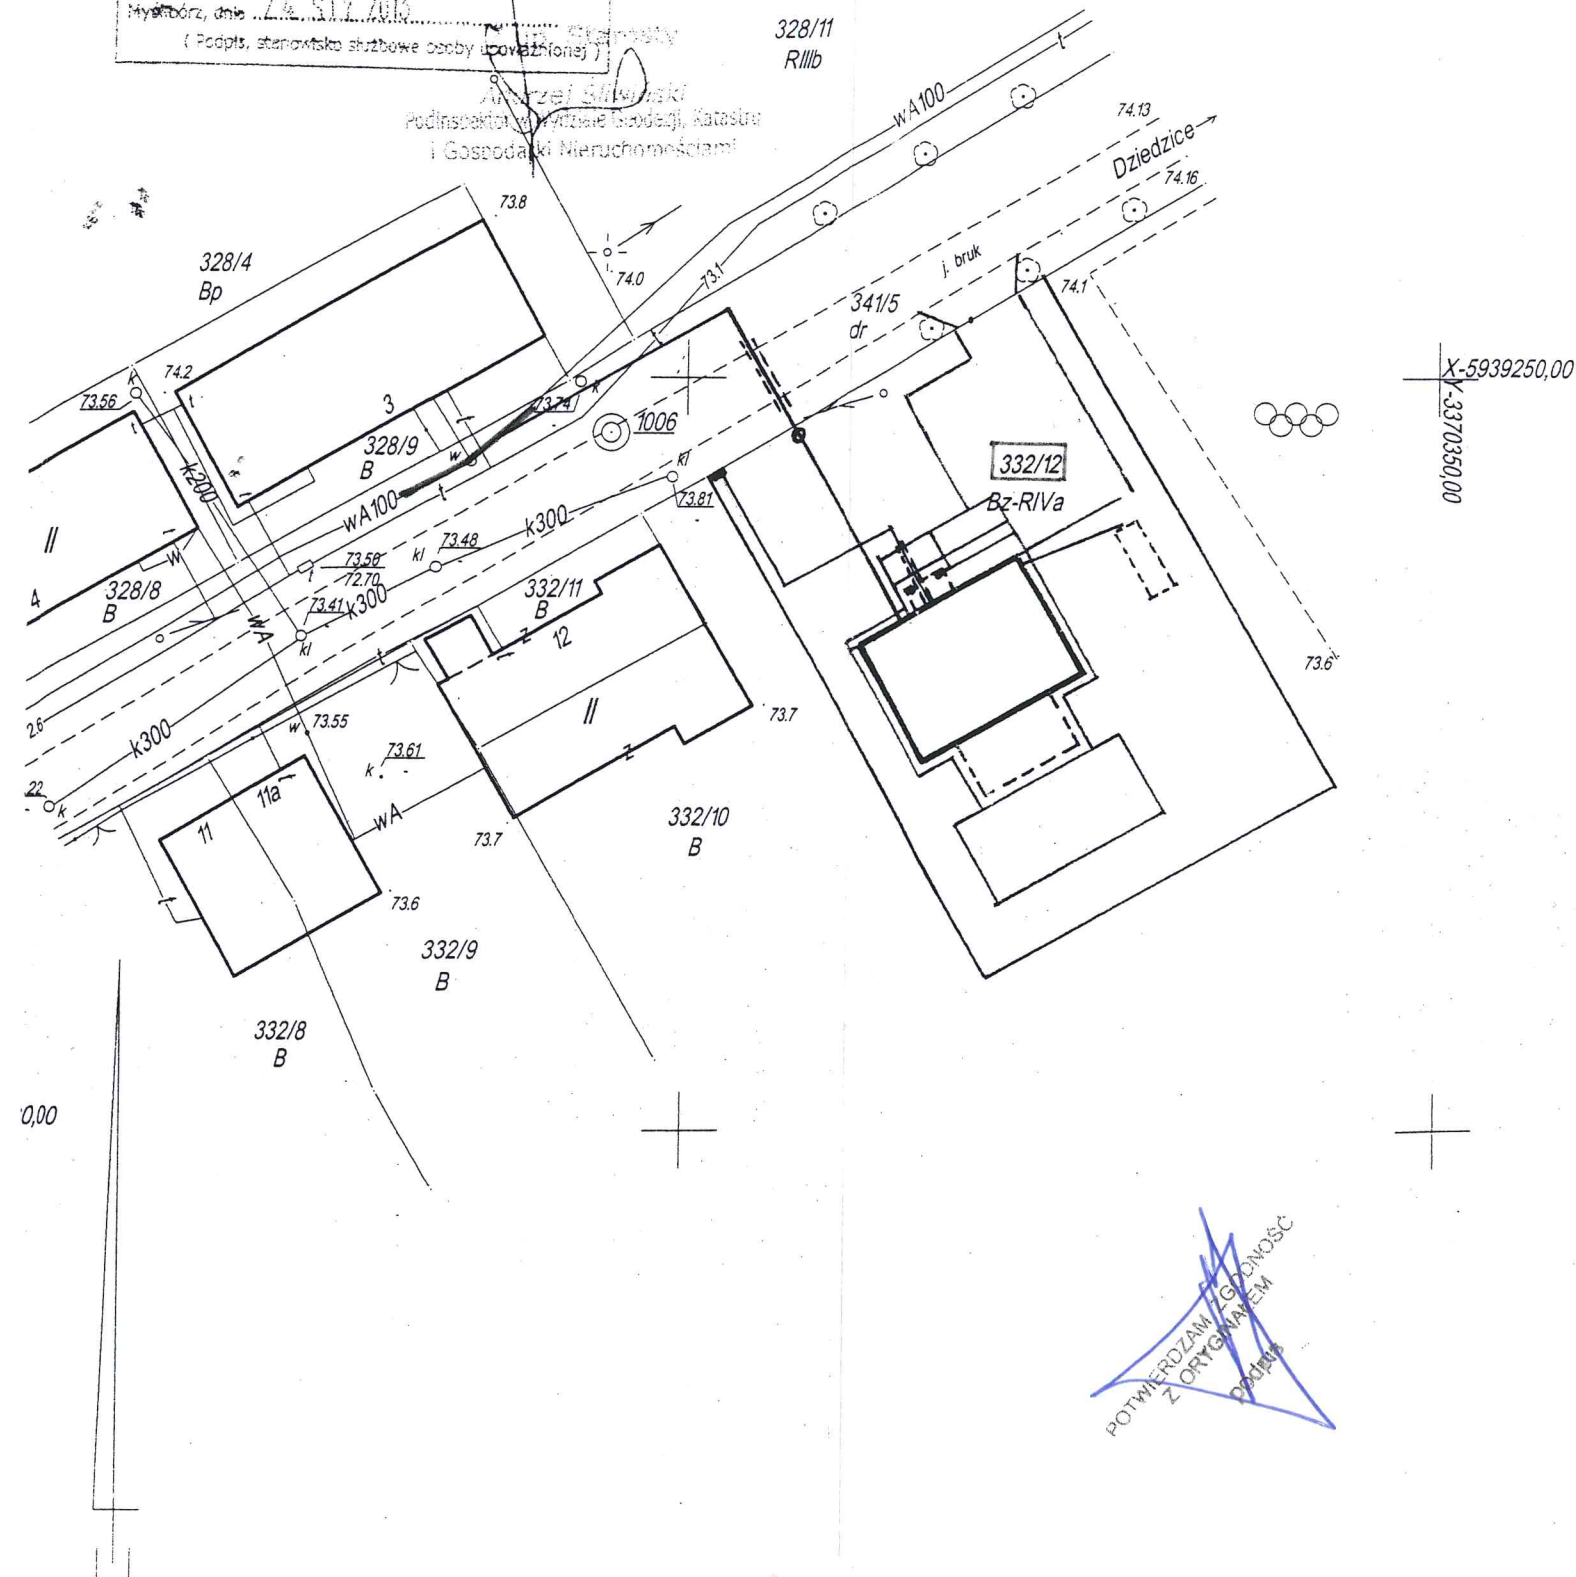

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji
Gorzów Wielkopolski
Rejon Dystrybucji Dębno
ul. Gorzowska 3
74-400 Dębno

Dębno, 01.08.2013 r.

OD2/ZR2/318/2013

GINA BARLINEK

**ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek**

**Warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
światlica wiejska, Stara Dziedzina, dz. nr 332/12
warunki dotyczą **przyłączenia obiektu projektowanego**
z mocą przyłączeniową **16 kW**
na napięciu **0,4 kV**
zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA

Słup istniejącej linii 0,4kV.

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczącym urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o.

1.1 zakres niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator

Istniejący układ sieci przystosować do zwiększonego poboru mocy.

1.2 zakres dotyczący budowy przyłącza

Z istniejącego słupa linii nn wyprowadzić kabel YAKyY-żo 4x35mm² do projektowanego złącza ZK1-1P. Ustawić złącze kablowe z układem pomiarowo - rozliczeniowym energii elektrycznej (ZK1-1P), na granicy z działką nr 332/10 od strony drogi (dz. nr 341/5), w linii ogrodzenia.

2. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego

Udostępnić i przygotować miejsce na zainstalowanie złącza ZK1-1P. Z projektowanego złącza ZK1-1P zasilić linią zalicznikową: - w I etapie plac budowy - docelowo obiekt odbiorcy.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W złączu ZK1-1P - zaciski na listwie zaciskowej (LZ) w kierunku instalacji odbiorczej.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Złącze ZK1-1P.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Układ pomiarowy bezpośredni - licznik trójfazowy z pomiarem energii czynnej pobranej oraz biernej pobranej i oddanej.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ

Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wyłącznik instalacyjny nadprądowy lub rozłącznik instalacyjny z członem przeciążeniowym (ogranicznik mocy) 25A (plac budowy 10A)

Zabezpieczenie główne w złączu WTN00gG 63A

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

podpis

VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.

VIII. WARTOŚCI DO OBLICZEŃ

S - 2084 "Dziedzin Stary"; Tr 63kVA; Impedancja pętli zwarciorowej w miejscu dostarczania energii elektrycznej $Z_s = (0,3565 + j0,1838) \text{ Ohm}$.

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ

Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty.
3. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchylen częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
5. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
6. ENEA Operator Sp. z o.o. zapewni dostawę energii elektrycznej po spełnieniu wymogów określonych w warunkach przyłączenia i zawartej umowie o przyłączenie.

Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

podpis

(podpis osoby upoważnionej)

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Dębno
Dyrektor

Edward Bułkowski

STAROSTA MYŚLIBORSKI

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Spokojna 13
74-300 Myślibórz

GKN.6630.344.2013.WŚ

OPINIA NR 344/2013
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: przyłączy wodociągowe z instalacją, instalacje: kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna.

Lokalizacja : Gm. Barlinek, obręb Dziedzice, m. Stara Dziedzina, dz. nr 332/12, 345/1.

Dla: Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold Krasowski

Adres: 74-320 Barlinek, Boczna 4/3

Inwestor : Gmina Barlinek

Adres: 74-320 Barlinek, Niepodległości 20

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold Krasowski

Adres: 74-320 Barlinek, Boczna 4/3

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2013-08-09

Data posiedzenia: 2013-08-14

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizację obiektu
z następującymi uwagami:

1. ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Dębno – **kable występują według namiaru geodezyjnego, w miejscu występowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zachowaniem odległości wg PN-76/E-05125, rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić w PE Barlinek; warunki przyłączenia nr OD2/ZR2/318/2013.**
2. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Techniczny Obsługi Klienta w Szczecinie –**uzgodniono z zastrzeżeniem uwag 1-6 wg przekazanego załącznika.**
3. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku - **uzgodniono w imieniu właściciela sieci i przyłączy wod.- kan. w zakresie rozwiązań technicznych oraz zbliżeń i skrzyżowań z innym uzbrojeniem jak na załączniku mapowym; warunki techniczne nr L.dz. 1355/2013.**
4. ZUDP nie odpowiada za współrzędne punktów charakterystycznych projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
5. Integralną częścią mapy na której sporządzono plan zagospodarowania terenu jest karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtórnika).
6. W zbliżeniu z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonać ręcznie a w przypadku wystąpienia kolizji powiadomić przedmiotową branżę w trakcie realizacji inwestycji.
7. Obiekty wykazane na załączniku mapowym do opinii nie będące siecią uzbrojenia terenu nie podlegają uzgodnieniu w Zespole.

Ponadto projekt uzgadnia się pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z Urzędu Miejskiego w Barlinku w zakresie drogi gminnej.

Informacja:

1. **Opinia niniejsza dotyczy wyłącznie lokalizacji przewodów i nie dotyczy rozwiązań technicznych, które należy uzgadniać bezpośrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.**
2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu-lokalizacja obiektu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku o którym mowa w par.13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz.455).
4. W przypadku zmiany przebiegu sieci uzbrojenia terenu, należy ponownie wystąpić z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.
5. **Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. Nr 100 poz.1086 z dnia 17 maja 1989 r. ze zmianami) .**

6. Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie stanowi pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.
7. Zgodę na wejście na teren ulicy oraz w wypadku kolizji z drzewami, zgodę na ewentualną wycinkę drzew uzyskać w odpowiednim Urzędzie Miasta i Gminy.

Opinia ważna wraz z załącznikiem mapowym.

Ilość załączników 1 (3 egz.)

Załączniki uzgodnień:

1. TP S.A.


z up. Starosty
Grażyna Burchardt
Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ZAŁĄCZNIK DO ZUDP

1. Przekazać plac budowy z TP S.A. Zgłoszenie należy kierować pisemnie na adres Wyzwolenia 70 71 -510 Szczecin z 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TP S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z obecnie obowiązujących przepisów
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A.
4. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A.. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami TP S.A., można usunąć po uzyskaniu zgody TP S.A., na wyłączny koszt Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
7. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością TP S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją Kablową TP S.A.
9. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez TP S.A.
10. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP S.A., celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Tomasz Podkowski

imie i nazwisko


91 4818 722

tel.

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem stwierdzam:

Myślibórz, dnia ...2013-09-04

PODINSPEKTOR
w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Wiesława Śliwiak

**PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE****mgr inż. Witold Krasowski***Kod identyfikacyjny członka izby – ZAP/BO/3599/02**74-320 Barlinek ul Boczna 4/3 tel./095/ 7461-464 tel. kom.0601 060 031**NIP 597-101-16-87,**witektrasowski@wp.pl,**REGON 210129205***Barlinek 12.07.2013 rok**

Oświadczam, że projekt budowlany p.n. : „PRZYŁĄCZE WODY ORAZ ZEWNĘTRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ”, inwestor: Gmina Barlinek, teren zainwestowania: działki nr 332/12 i 341/5 obr. Dziedzice, gmina Barlinek, został opracowany zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania, Polskimi Normami, decyzją o warunkach zabudowy, wiedzą techniczną oraz sztuką budowlaną.

Małgorzata Skierski
upr. bud. nr 148/A/87/Gw.
upr. bud. nr 148/B/87/Gw.

**PROJEKTOWANIE, POMIARY
ELEKTRYCZNE**
mgr inż. Józef Józefowicz
74-320 Barlinek
ul. Boczna 4/3
tel. 691 491 510
NIP 597-101-16-87; REGON 210129205

Nr ewid. 10/94/GW.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 2 i 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. "d" rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 lipca 1991r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 69 poz. 299) stwierdza się, że:

Pan(i).....GRZEGORZ JÓZEFOWICZ - technik elektryk.....

urodzony(a) dnia 29.10.1963..... wBerlinie.....

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcjikierownika budowy i robót.....

w specjalności instalacyjno - inżynierskiej.....

w zakresieograniczonym do instalacji elektrycznych.....

oraz jest upoważniony(a) do:

- 1/ do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzanych konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i budowania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych,
- 2/ na podstawie §6 ust.1 jest uprawniony do sporządzania projektów w budownictwie jednorodzinnych, zagrodowych oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³ w zakresie objętym specjalnością techniczno-budowlaną, w której może kierować budową lub robotami - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

WOTWIDZANIE ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Z up. WOJEWODZKI

mgr inż. Andrzej
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Berlin, dnia 06.05.94

000528370

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Niepodległości 20

INSPEKTOR



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SZN-OUL-LXT *

Pan Grzegorz JÓZEFOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3610/02
adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 19, 74-320 BARLINEK
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

POTWIERDZAM POPRAWNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
podpis

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Gorzów Wlkp., dnia 23.01. 1988 r.

(pieczęć)

Nr 148/A/87/Gv

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b

rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

się, że: Obywatel(ka) Marek S K I E R S K I

(imię i nazwisko)

technik urządzeń sanitarnych

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 07.07. 19 60 r. w Barlinku

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacji sanitarnych

(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 r. MA-BUA/14-22.009 szt.

DN-14.11-84 22.00

POTWIERDZAM ZŁOŻENIE
Z ORYGINAŁEM
PODPIŚC

Obywatel(ba)

MAREK SKIERSKI

(dane i nazwisko)


jest upoważniony(a) do

- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz ocenianie i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych;
- 2/ na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2 i § 6 ust. 4 cyt. rozporządzenia - do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów instalacji sanitarnych - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.



[Signature]
(podpis i pieczęć)

POTWIERDZAM PRAWOŚĆ
ORYGINAŁEM
podpis



® P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LXS-FLA-9UF *

**Pan Marek SKIERSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/1059/03
adres zamieszkania ul. Wiosenna 75, 74-320 MOCZKOWO
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2013-05-01 do 2013-10-31.**

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-04-10 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

POTWIERDZAM
Z OPIB
podpis

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Karta rejestracyjna informatyczna kopii mapy (wtórnika)

<p>OBIEKT: cz. dz. nr 332/12 Wieś: Stara Dziedzina Obręb: 0003, Dziedzice Gmina: Barlinek Powiat: myśliborski Województwo: zachodniopomorskie</p>	<p>ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH Henryk Kądziołka ul. Grodzka 10 74-320 Barlinek Tel/fax (0-95) 746-40-80 tel.kom. 0-601-953-256 NIP 597-106-33-07</p>
<p>SKALA: 1:500 Układ współrzędnych: 1965 strefa 3 Poziom odniesienia: Kronsztadt</p>	
<p>Kierownik roboty: Henryk Kądziołka Uprawnienia nr 9973 Zakres nr. 1 i 2</p>	<p>Wykonano w ramach roboty geodezyjnej zgłoszonej w WGKiGN w Myśliborzu KERG nr: 015.003-1634/2012</p>
<p>Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. Mapy zasadniczej w skali 1: 1000 sekcje nr 351.412.023 2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego 3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta 4. Opracowanych geodezyjnych elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulujące, osie ulic)</p>	<p>W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 1006 podlegające ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.</p>
<p>Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: k-331/2013</p>	<p>Granice i numery działek ewidencyjnych według danych WGKiGN w Myśliborzu z dnia: 21.01.2013 r.</p>
<p>Informacje dodatkowe: 1. zakres pomiaru : cała mapa 2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979)/ K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) 3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/ K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) 5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego 6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia o których brak było informacji branżowych i nie zostało odnaleziono w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. 7. Badanie ksiąg wieczystych działki objętej inwestycją nie wykazuje obciążeń służebnościami gruntowymi.</p>	<p>Rejestracja:</p> <div data-bbox="877 1176 1380 1545" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>STAROSTA MYŚLIBORSKI Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Na podstawie art. 40 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1999 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) niniejszy dokument został przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i stanowi własność Skarbu Państwa. Dokument wpisano do ewidencji zasobu Powiatowego w dniu 21.01.2013 nr ewidencyjny: 5.191.21-1/2013 (1) Myślibórz, dnia 22.01.2013 Z up. Starosty (Podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)</p> </div> <p>Podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami</p>
<p>Uzbrojenie opracowano na podstawie : 1. Danych branżowych – z literą B 2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną – z literą A 3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładności położenia uzbrojenia jest niższa od dokładności karto metrycznej mapy.</p>	<p>Podpis</p>
<p>Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 21.01.2013 r. Mapę zaktualizowano - stan na 15.08.2013 r.</p>	<p>Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego : Henryk Kądziołka</p>