
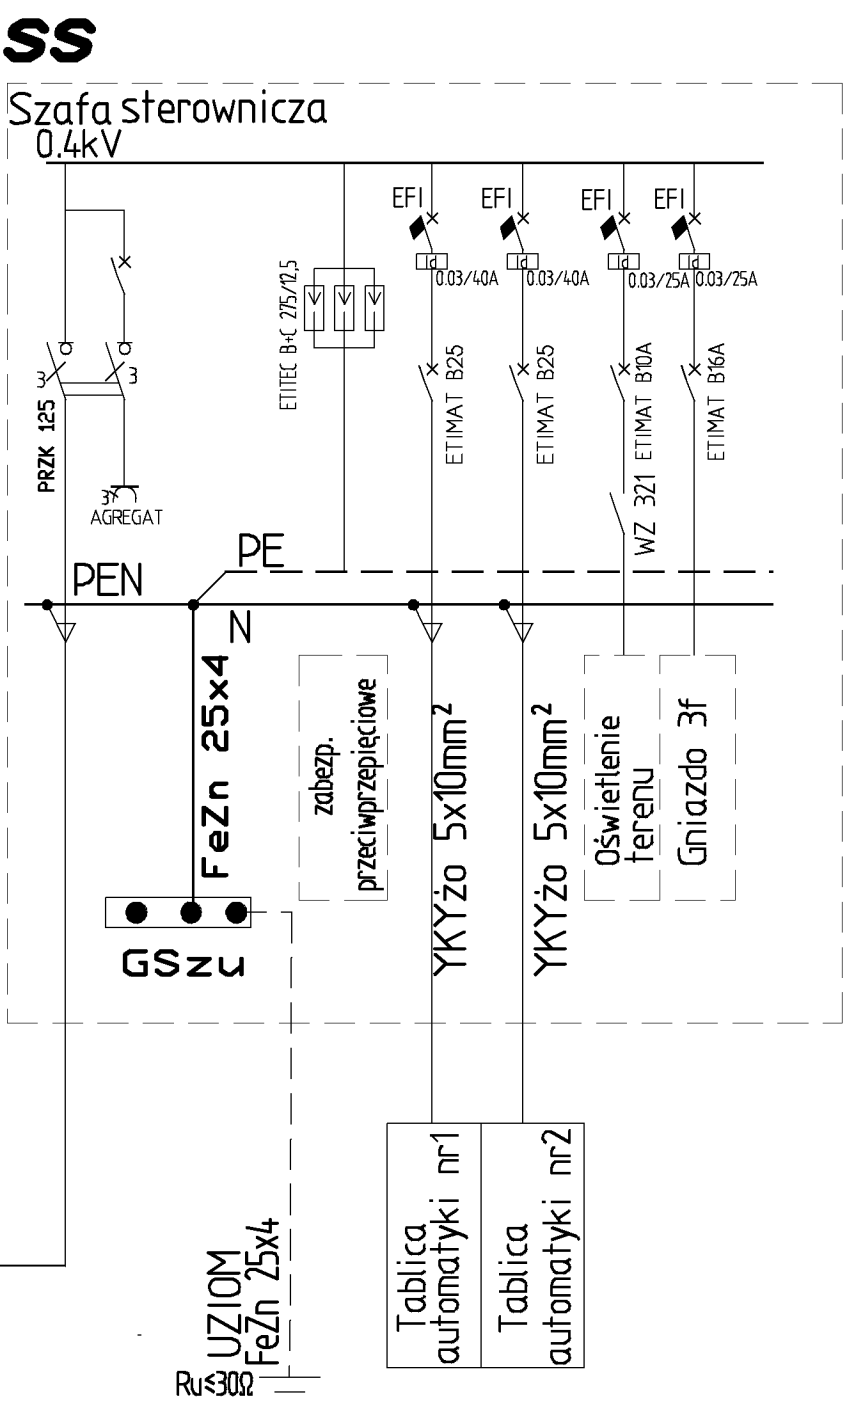


Istniejący pole nn stacji  
SN/nn S-2085

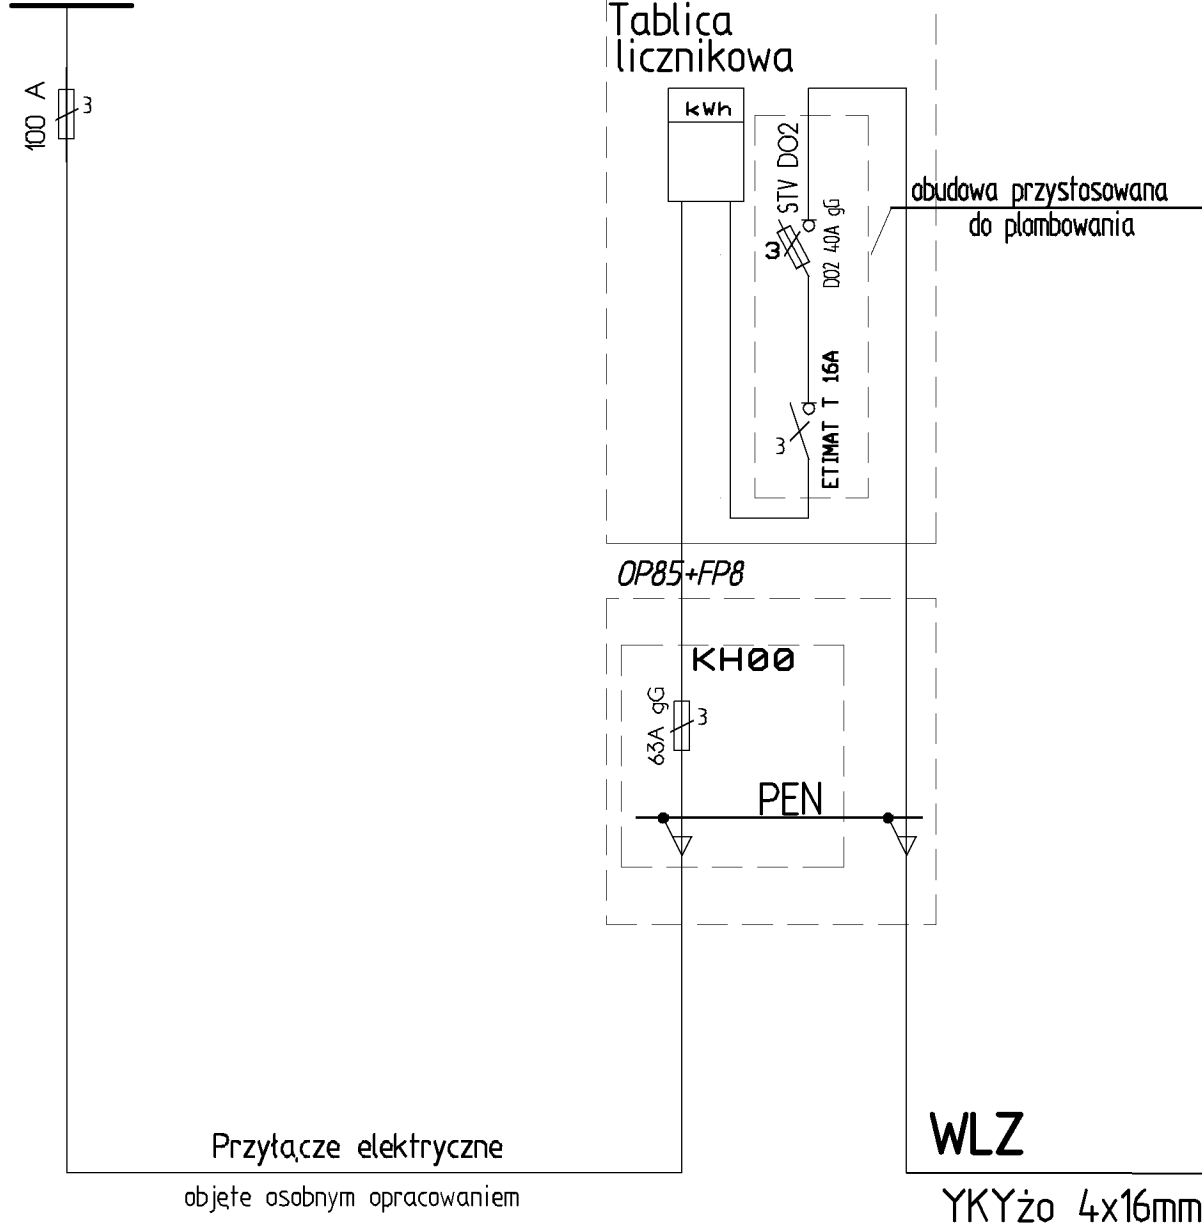

Uwaga:

1. Szafa Pomiarowa ZKP  
zlokalizowana jest w linii ogrodzenia  
oczyszczalni ścieków
2. Przytącze elektryczne wykona RE DEBNO  
zgodnie z warunkami nr OD2/ZR2/337/2013

Zakład Ochrony Środowiska "EKO CONSULT"				
66-415 Kłodawa; Chwałęcice; ul. Piaskowa 3				
Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy				
Temat: Rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości Stara Dziejzina i Dziejzice - budowa rurociągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej i przepompowni oraz rurociągu tłoczego Stara Dziejzina - Dziejzice, budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz kanalizacji sanit. odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego w Dziejzicach.				
Adres: Obwód 3 - Dziejzice, gm. Barlinek - działki o nr ewid. 332/15, 341/5, 341/4, 340, 106/1, 5/2, 289				
Obiekt: Przepomp. kan. sanit. grawit. i tłoczna Stara Dziejzina-Dziejzice Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w Dziejzicach.			Skala:	Nr rys.
Tytuł rys. Schemat jednokreskowy zasilania oczyszczalni ścieków				IE-04
Autorzy projektu:		Specjalność	Nr upr. bud.	Data:
Projektant:		mgr inż. M. Nowak	elektryczna w zakresie pełnym	upr. nr 40/2001/Gw,
Sprawdzający:		inż. L. Misiorny	elektryczna w zakresie pełnym	upr. nr 19/17/Gw