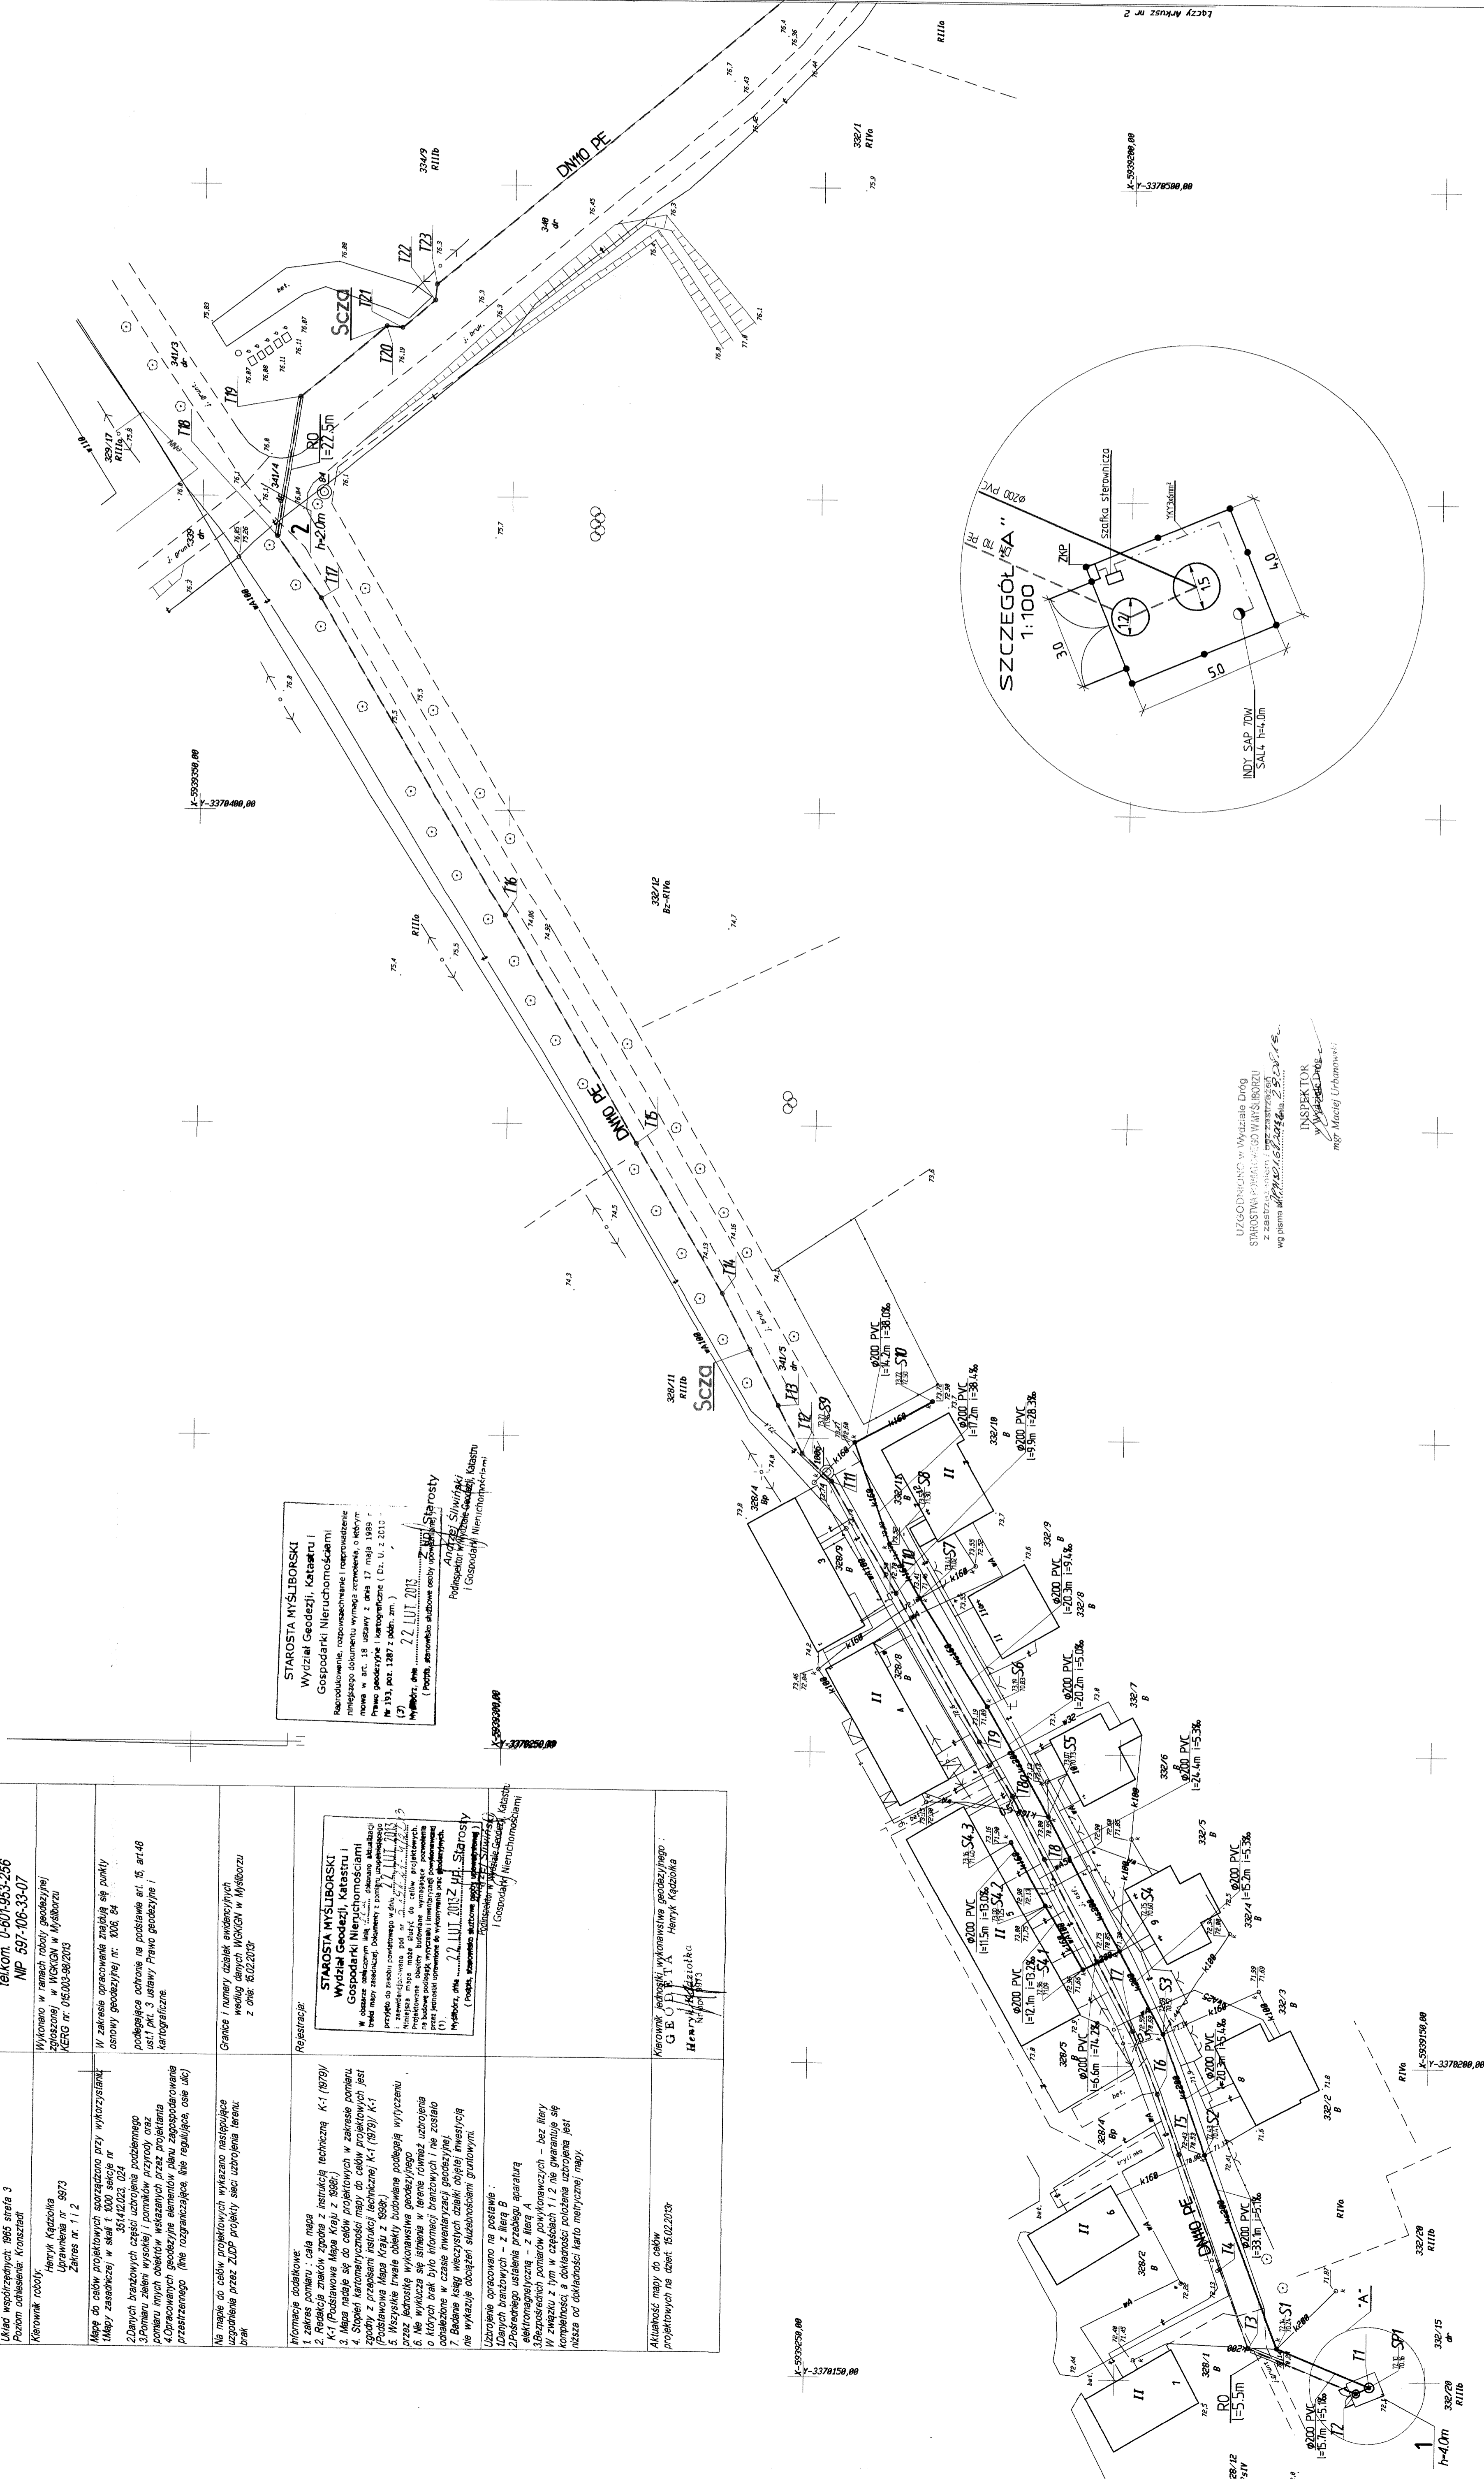


[illegible]

OZNACZENIA:

T1

- geologiczny otwór badawczy

SONA- studnia $\varnothing 1200$ z zaworem napowietrzającym powietrzającym

SONB- studnia $\varnothing 1200$ z zaworem nadpowietrzniacą co-odpowietrzniacym w pasie drogowym

w gruntach ornych

Szcza- studnia czyszczakowa $\phi 1200$ z zsuwami nożowymi

Szól - studnia rzeczozkawa dżon z zslawm! dozwalam!

w pasle drugowym

W gruntach ornych

— *Opis PE* — — — — — projektowana kanalizacja sanitarna tłoczna

Ks 200 pvc - projektowa

- mroczna dziewczynka

g

02/10/2017

RO - rura ochronna

- dla średnicy DN 110 PE - HDPE 100 D 160x6,2 SDR26

ARKIJS7 NR 1

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

1000

Państwowy Zakład Ochrony Środowiska "EKO" (PZOŚ)

5-413 Kłodawa; Chwałęcice; ul. Piast

Projekt budowlany

Stat.: Rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości Stara
udowa nurciągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej i przep
zrznego. Stara Nurciągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej i przep

z niego wód Działdowa - Działdowiec, wodowód oczyszczalni sanit. oraz kanalizacji sanit. i zagospodarowaniem terenu oraz kanalizacji sanit. i zagospodarowaniem terenu uszczelnione do rowu melioracyjnego w Działdowiec.

Obrot 3 - Dziedzice, gm. Barlinek - działki o nr ewid. 33

10671, 3/2, 289 | 258
 kl.: Przegląd, kan. sanj. anaw. | Łączna Stron Druku: 258

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w Dziędzicach

Projekt Zagospodarowania Teren

Nr uzg. bud.	Specjalno	Nr uzg. bud.

mgr inż. J. Mandził	sonitarno w zakresie pełnym	LBS/0010/PM
---------------------	--------------------------------	-------------

mgr inż. M. Nowak	mgr inż. M. Nowak	mgr inż. M. Nowak
-------------------	-------------------	-------------------

mgr inż. T. Milczenko	
-----------------------	--

wzrostający	mgr inż. M. Kucharski	szkolenia w zakresie polnym	DOŚ/IS/4886
-------------	-----------------------	--------------------------------	-------------

1