


RZUT DACHU
skala 1:100




- - połączenie skręcane lub spawane
- ZP


- złącze kontrolne w puszcze
- - -

- uziom odłkowy, FeZn 25x4
- - -

- zwody poziome, drut 8mm
- H=1,5m

- iglica odgromowa

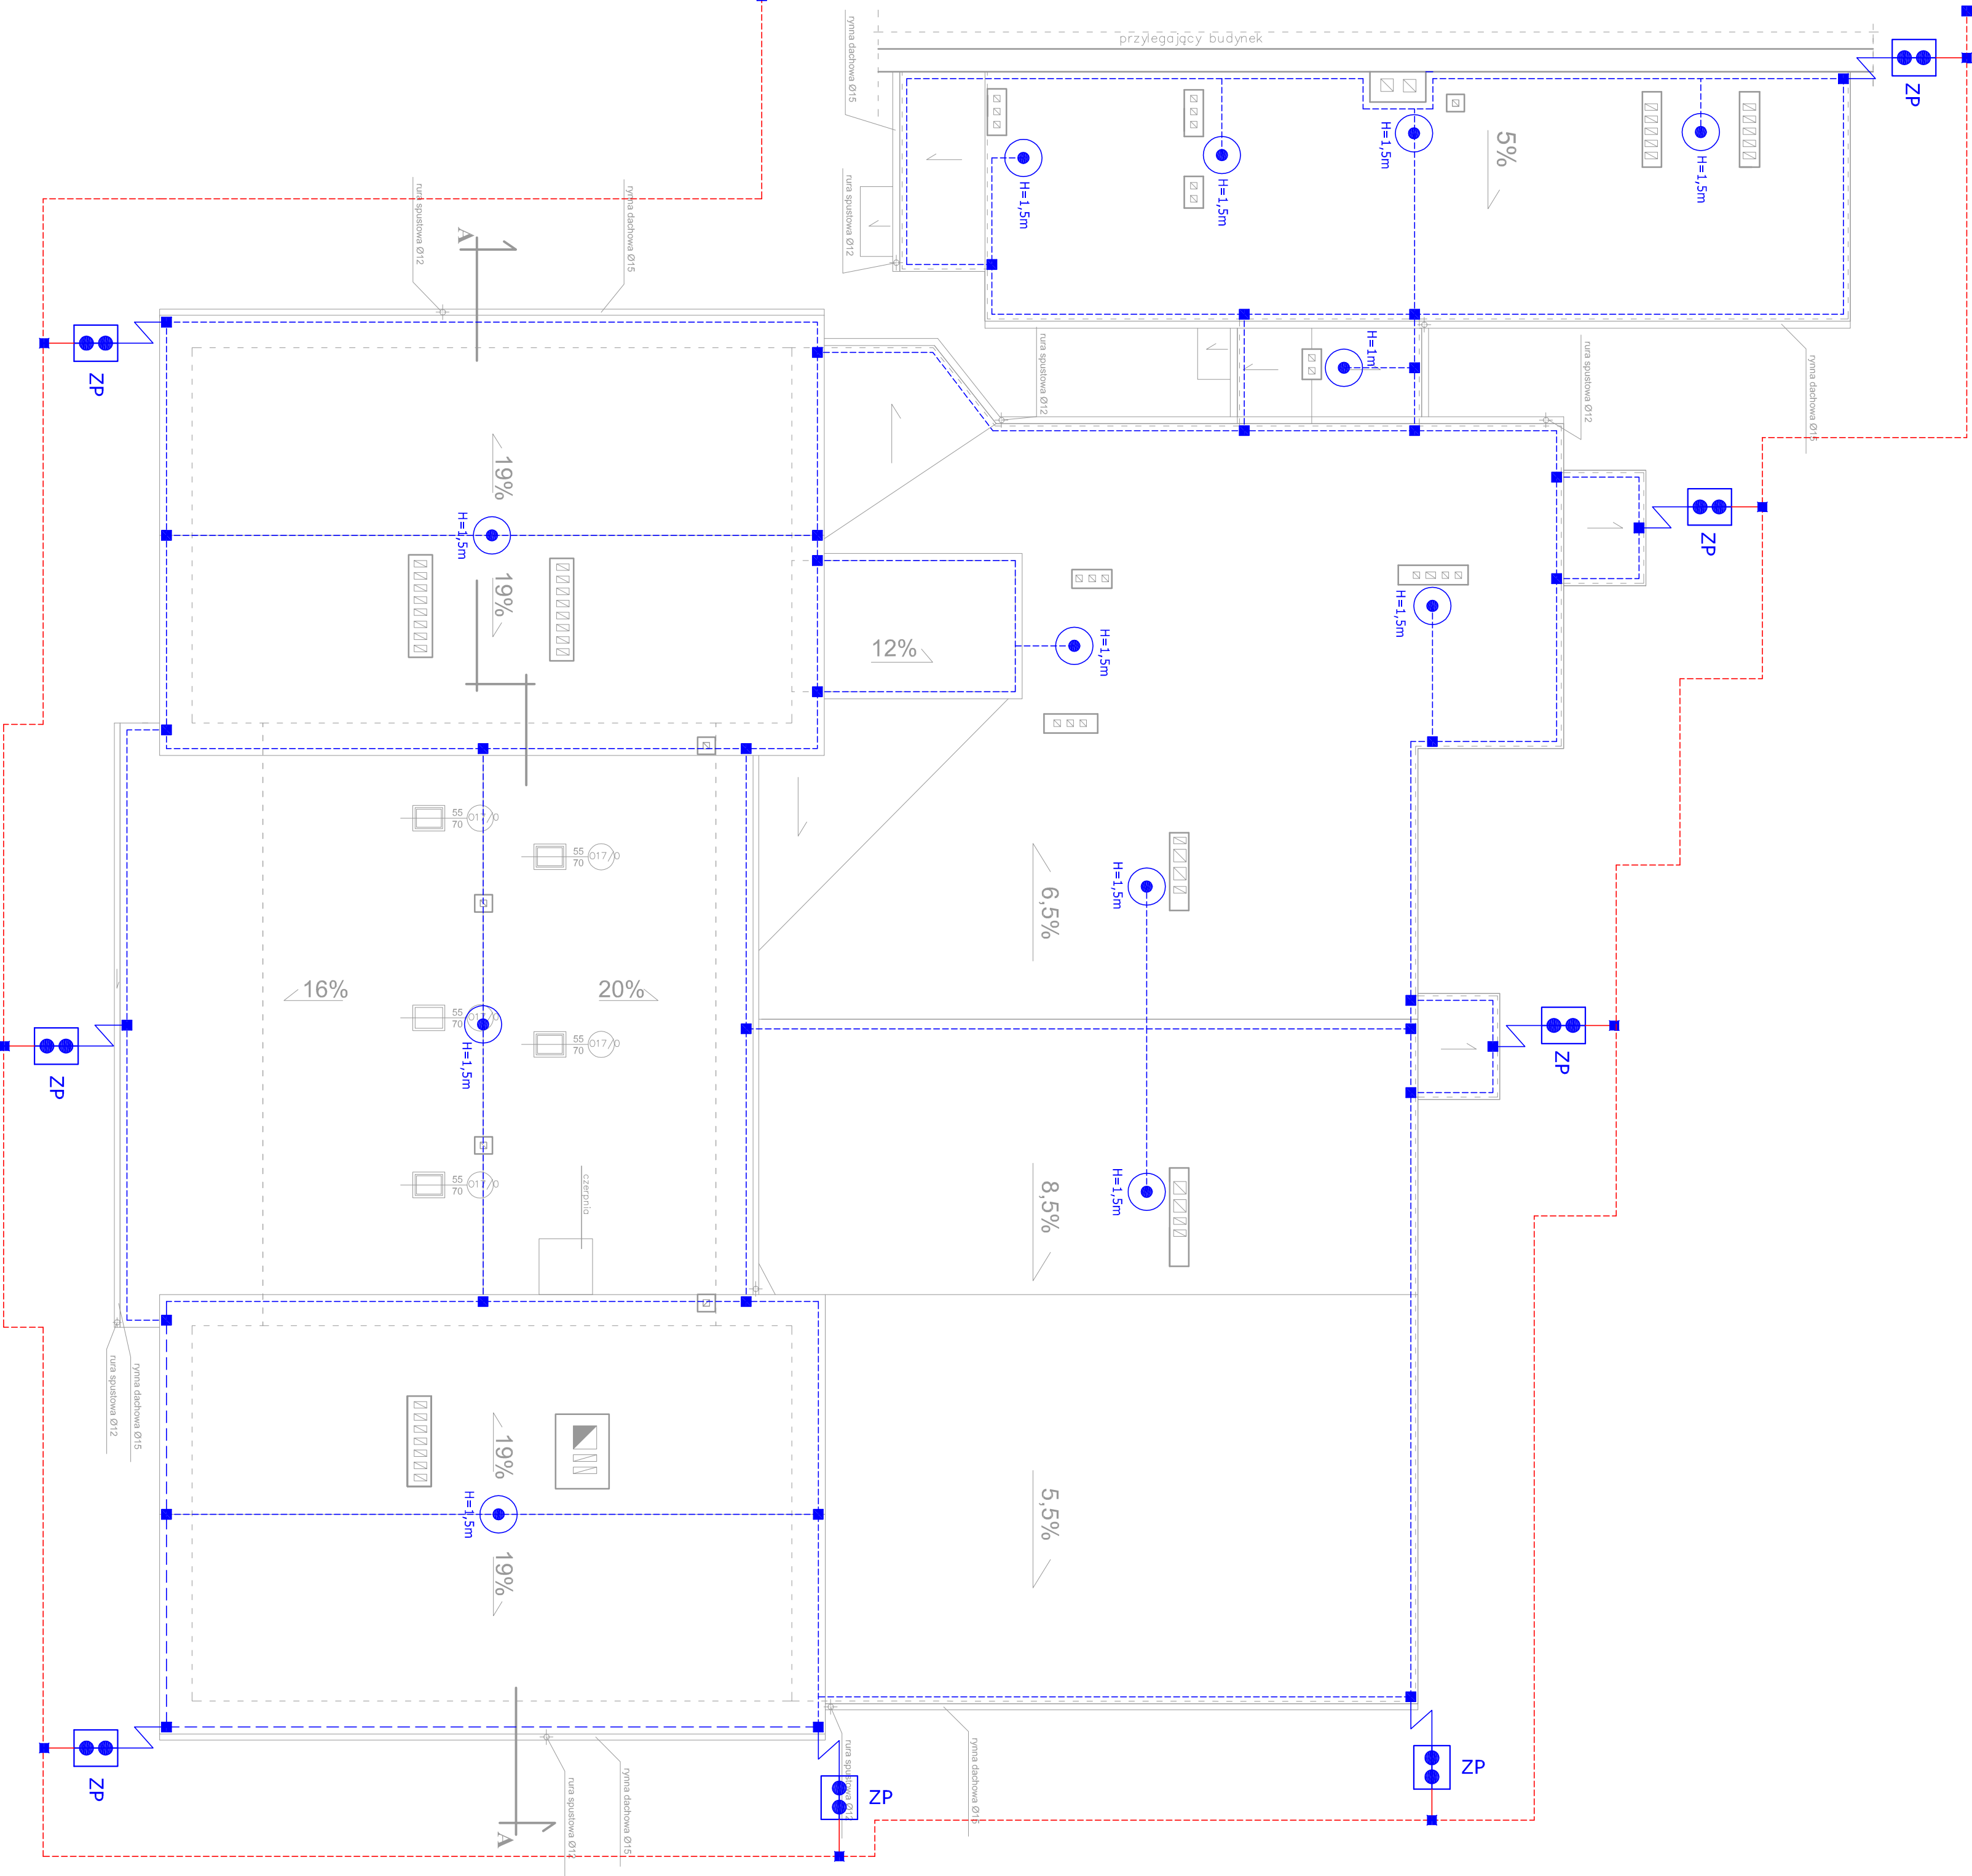

Pracownia Architekcyjna mgr Jacek Słupski ul. Białogóra 22, 22-400 Ostrowiec, Ślk. tel. 71 838 88 88, 72 400 02 00, 72 400 02 01 ul. Krasińskiego 50K, 22-400 Ostrowiec, Ślk.			Nr rys.: 5	Branża: Elektryczna	Skala: 1:100
Inwestor: Gmina Baranów ul. Niepodległości 20 74-320 Baranów					
Projektant: mgr inż. Jacek Słupski	Zygzistaw Wępiek	Nr. opr.:	KL14/99	Data opracowania: grudzień 2012	Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 29 74-320 Baranów
Projektant: mgr inż. Stanisław Raczynski					
Sprawdził:			SMK 0041/P.Odc./4	Temat: RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA	Stadium: PB